


Blickrichtung Mühleberg

Stahlrohr D= 680mm

Bentonit mit Erdreich

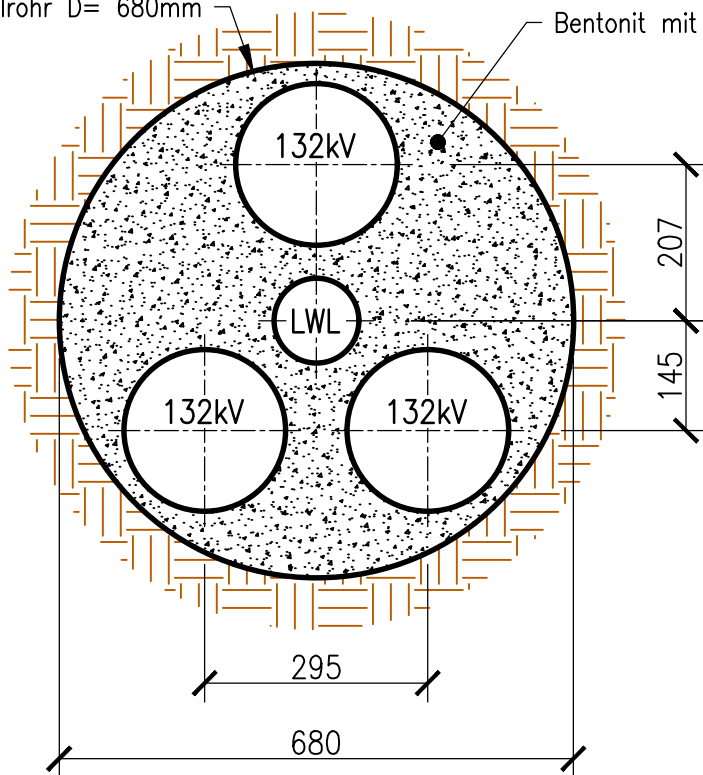

3 Kabelschutzrohre PEHD $\varnothing 214/195\text{mm}$
1 Kabelschutzrohr PEHD $\varnothing 112/100\text{mm}$

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Index | Änderungen, Ergänzungen | Datum | Visum | |
| 132-kV-Ltg. Wattenwil – Mühleberg | | | Projektion | |
| M362–M363 Engpass TP Kabelleitung | | | Erstellt | 19.02.2025 GPR |
| | | | Geprüft | 20.02.2025 GIC |
| | | | Freigegeben | 20.02.2025 HUMMP |
| | | | Projektstand | Projekt |
| | | | Ersatz für | |
| Kabelrohrblock Typ 7 | | | Ersetzt durch | |
| | | | Grösse in mm | 210x297 |
| | | | Blatt 1/1 | |
| | | | Index | |
| | | | 4.02258 LF 00312 | |