

Gemeinde:Embrach Ort:Hardstrasse

Objekt:TS Industrie Nord - priv.TS Wymed (EKZ Teil)

Entwurf	Gezeichnet	Datum	Geändert 1	Geändert 2	Plotdatum	Strassenkl.	Massstab	Format
01.07.2024	Schwager	01.07.2024	15.01.2025	21.01.2025	12.03.2025		1:500	A1

	Zuständig bei Fragen:		Netzregion Weinland		AO:
	Daniel Wild	058 359 4124	Marc Keller	058 359 4183	
	Manuel Müller	079 633 1873	Daniel Blüggli	079 902 4431	
	Victor Filipovic	078 838 2626			
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich			Deistrütstrasse 12 8472 Seuzach Tel. 058 359 41 11 Fax. 058 359 41 00		Plan-Nr.:CN-20458

Stückliste - Kandelaber und Leuchten









P.Nr.	Arbeit	Typ KDL und Leuchte	Farbe	Schaltbe.	Steuerung	Anl.	Eigt.	Bemerkungen
01								

Die Standorte der Kandelaber sind durch die Gemeinde oder Bauleitung abzuklären

Dieser Plan ist nur für EKZ-Leitungen verbindlich. Alle übrigen Werkleitungen sind bei den zuständigen Ämtern abzuklären.




Für die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze der Leitungen ist der Unternehmer verantwortlich, erhaftet für Schäden.


Kandelaber und Leuchten

-  Neubau
-  Versetzen mit Leuchtenwechsel
-  Versetzen ohne Leuchtenwechsel
-  Leuchten Ausrichtung
-  Mastwechsel
-  Leuchtenwechsel
-  Versetzen best. Leuchte, Mast neu
-  Abbruch Kandelaber und Leuchte

Gemäss Leitungsverordnung muss die Lage der Kabelrohranlage festgehalten werden. EKZ ist zum Einmessen der Kabelrohranlage aufzufordern. Aufwände zum nachträglichen Orten der Leitung werden verrechnet.

Legende - Projekt

TRASSE/LEITUNGEN	
Kabeltrasse (Tiefbau)	
Kabelenzug MS / NS / OB	
Demontage oder Stilllegung	

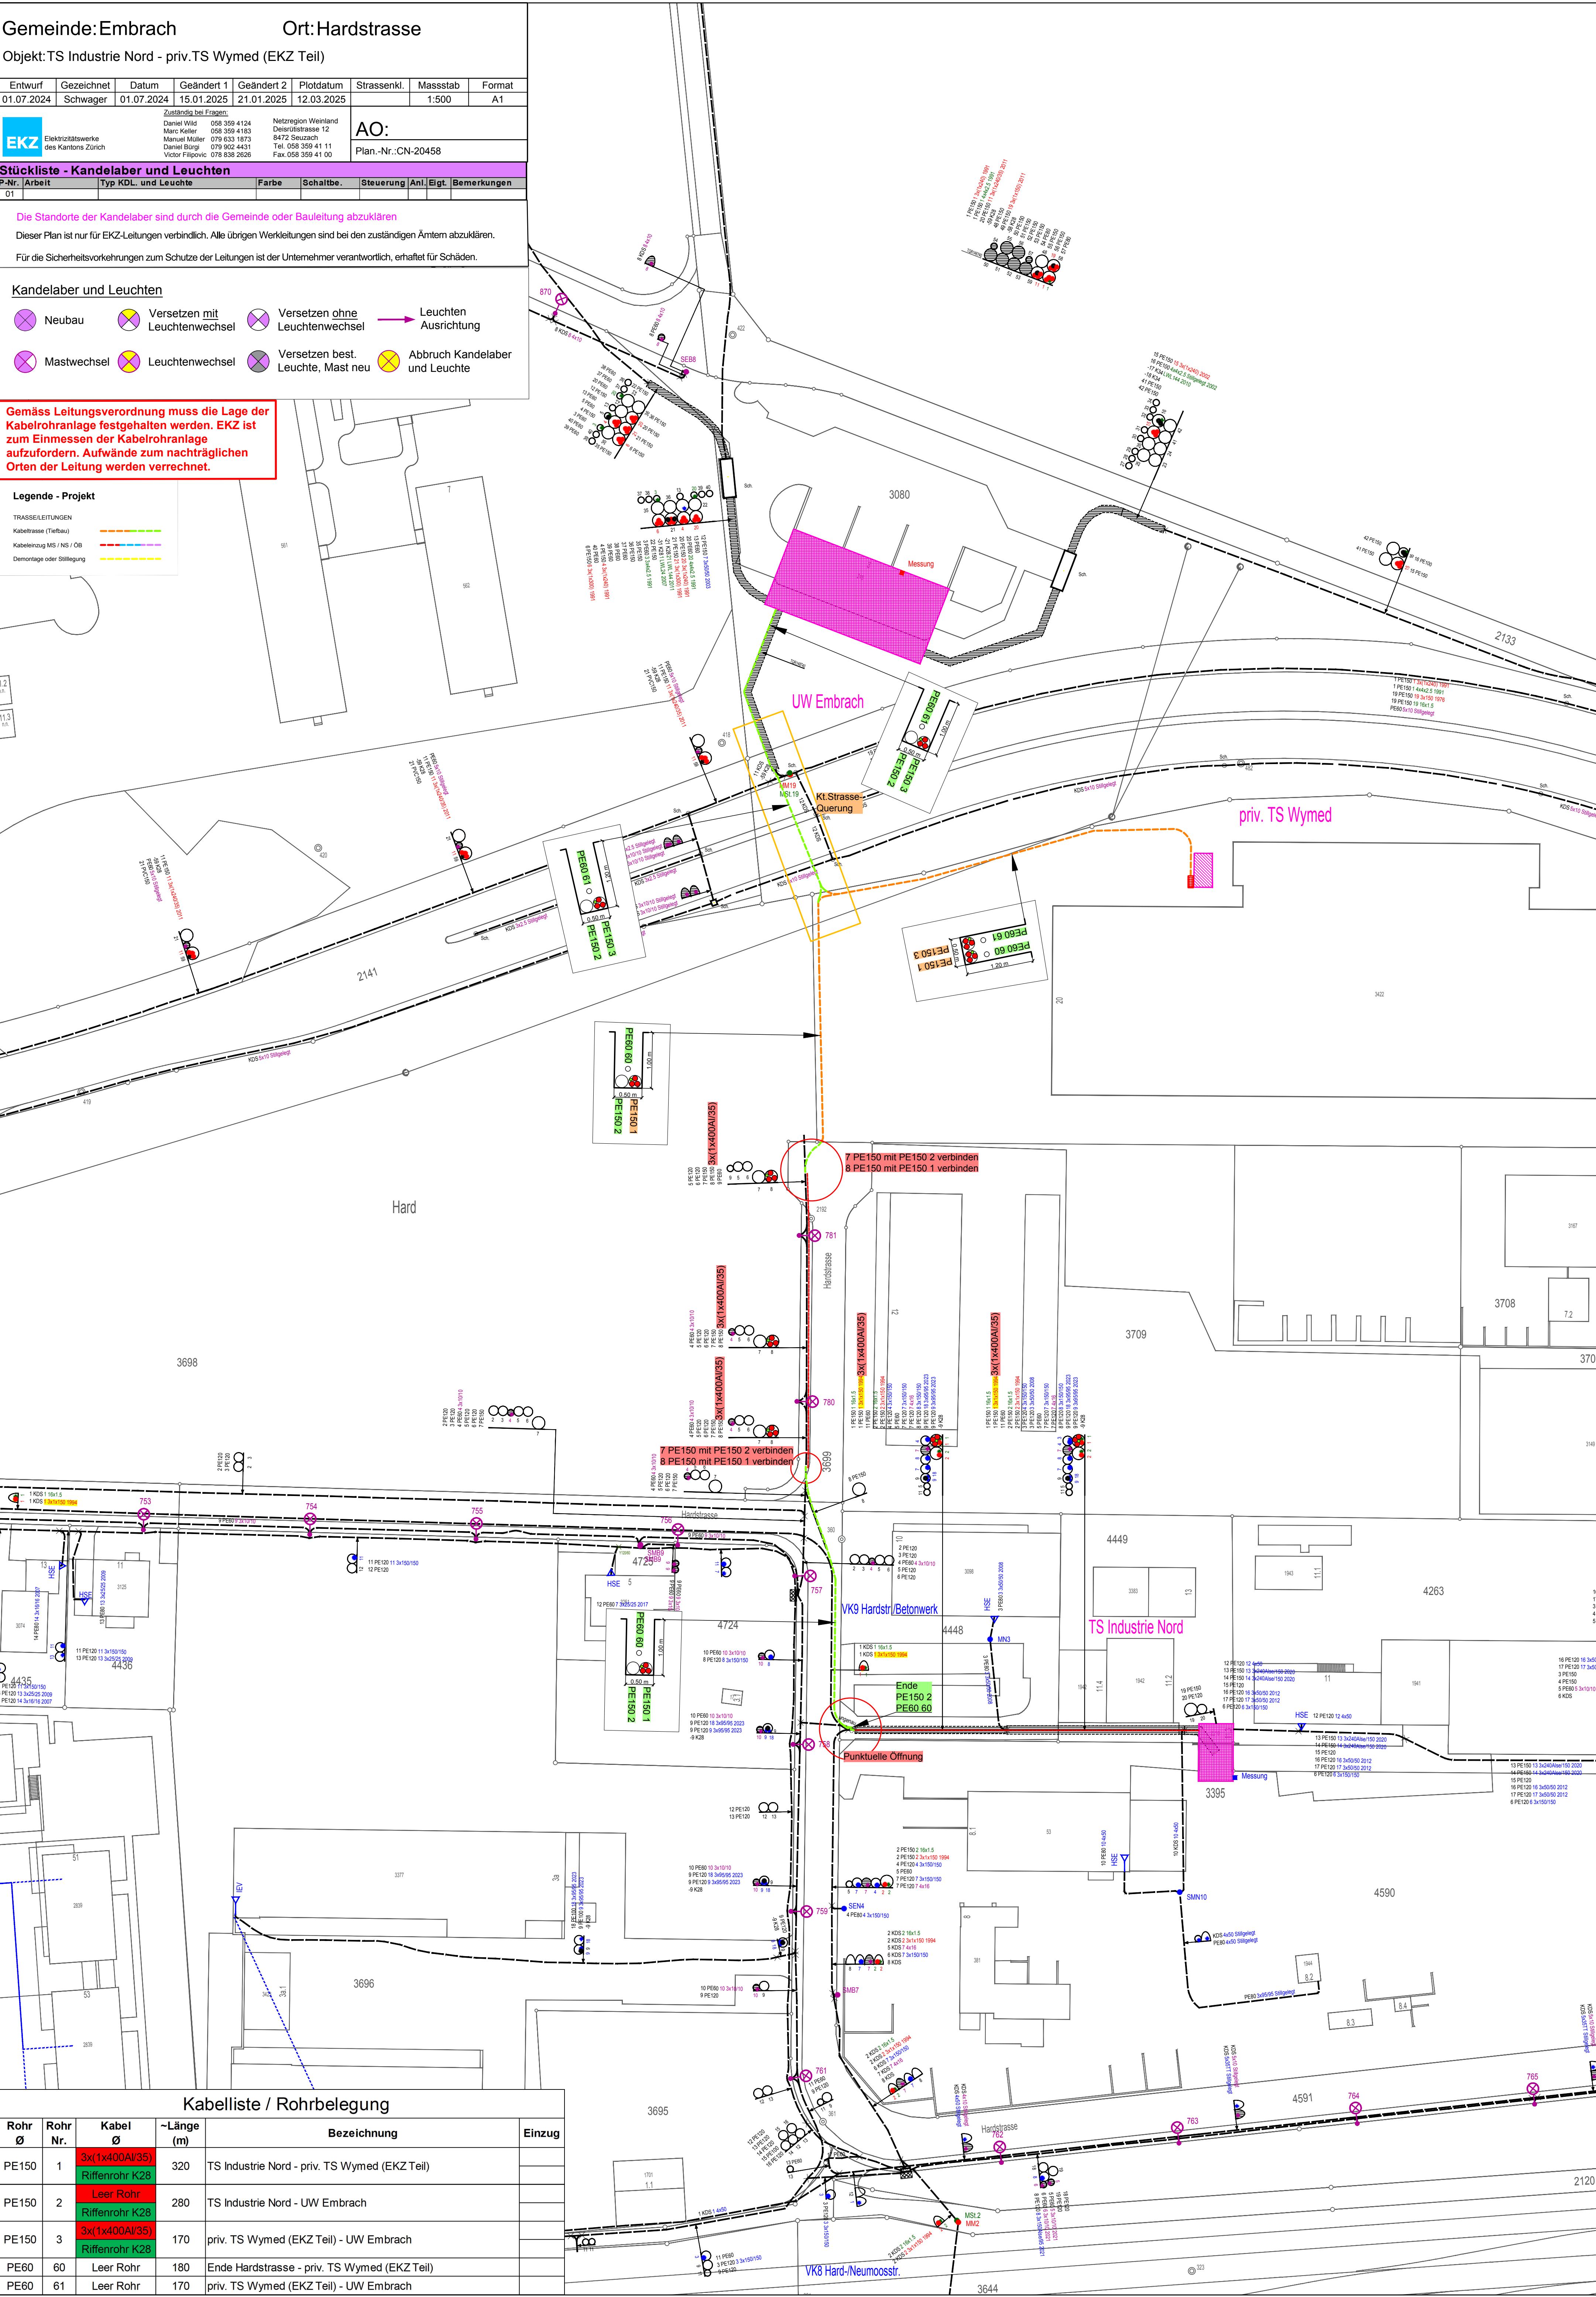

Kabelliste / Rohrbelegung					
Rohr Ø	Rohr Nr.	Kabel Ø	~Länge (m)	Bezeichnung	Einzug
PE150	1	3x(1x400A/35) Riffenrohr K28	320	TS Industrie Nord - priv. TS Wymed (EKZ Teil)	
PE150	2	Leer Rohr Riffenrohr K28	280	TS Industrie Nord - UW Embrach	
PE150	3	3x(1x400A/35) Riffenrohr K28	170	priv. TS Wymed (EKZ Teil) - UW Embrach	
PE60	60	Leer Rohr	180	Ende Hardstrasse - priv. TS Wymed (EKZ Teil)	
PE60	61	Leer Rohr	170	priv. TS Wymed (EKZ Teil) - UW Embrach	