


Prinzipschema Erschliessung TS 29 Im Langacker



Das bestehende Kabel (L-132764) 3x240/35 zwischen den Transformatorenstationen TS 11 Schönenhof und TS 51 Einfang wird ausser Betrieb genommen. Ab der TS 11 Schönenhof sowie ab der TS 51 Einfang werden neue Kabel 240mm² zur neuen TS 29 Im Langacker gezogen. Das Kabel wird ab der TS 11 Schönenhof und der TS 51 Einfang in die bestehende Rohranlage eingezogen. Ab der Verzweigung "Alte Winterthurerstrasse" und "Im Langacker" wird ein neuer Rohrblock bis zur TS 29 Im Langacker erstellt. Die neuen Leitungen werden an die bestehende MS-Felder in der TS 11 Schönenhof und TS 51 Einfang angeschlossen.

Prinzipschema Erschliessung TS 29 Im Langacker

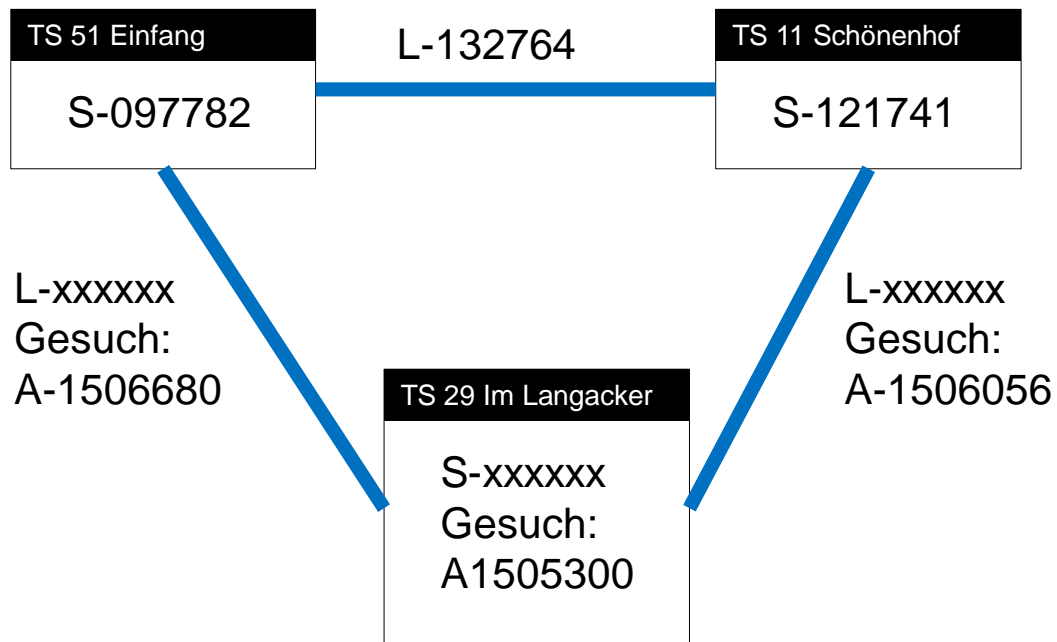