Farbe	Beschreibung	Punkt A	Punkt B	Aderzahl		
	Abgehende 16kV Ringleitungen	Ringfelder BESS-MS-Anlage	Ringfelder IBB MS-Anlagen	2x3		
	DC-Leitungen	BESS 1, 2, 3	PCS 1, 2	4x4		

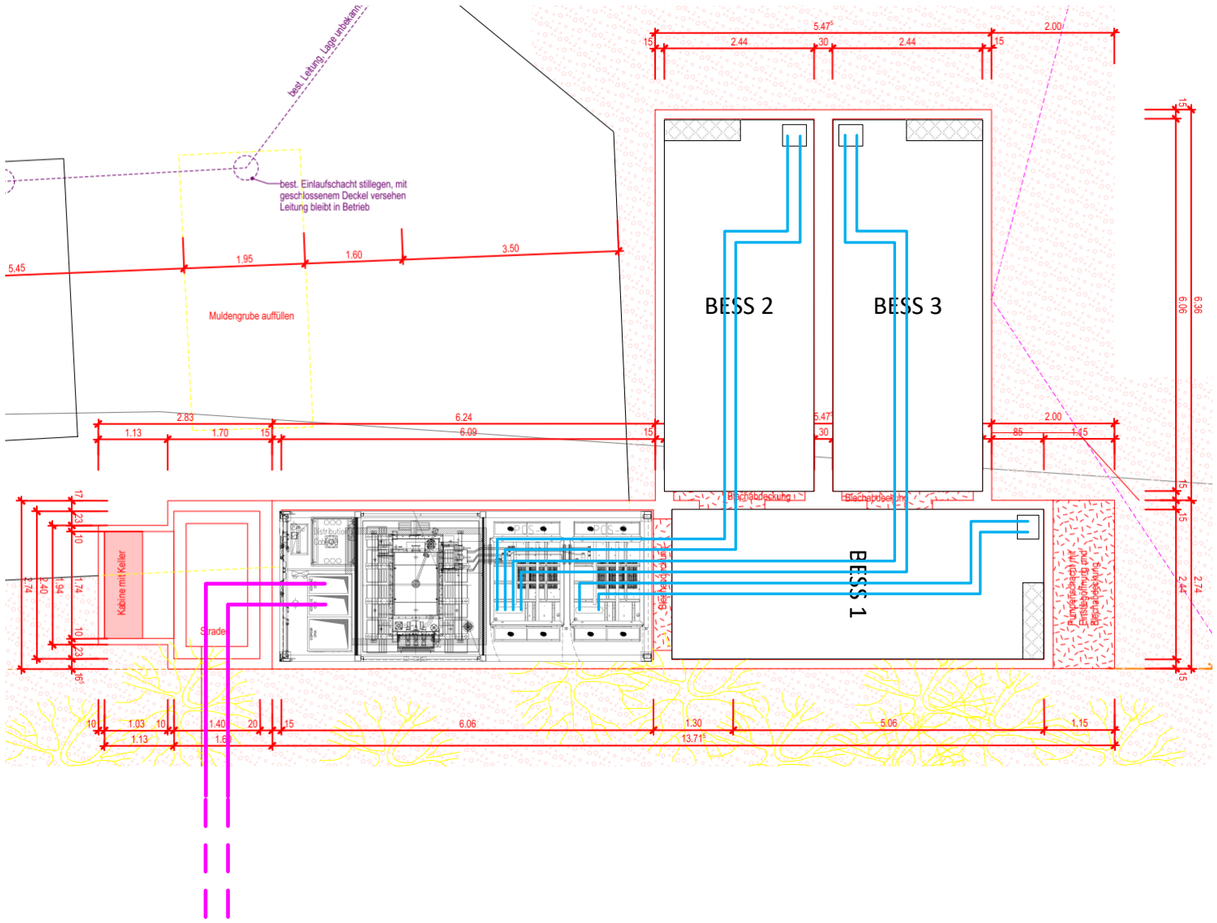

Revision				Design		Title	Page
Rev.	Name	Date		Name	Date	*Kabelverlegeplan*	1
			Created	*Silvan Altorfer*	*16.03.2026*		of
			Checked	*Felix Traub*	*18.03.2026*		
			Approved	*Felix Traub*	*18.03.2026*	Doc.-nr. ---	1
			Status	*Released*			