


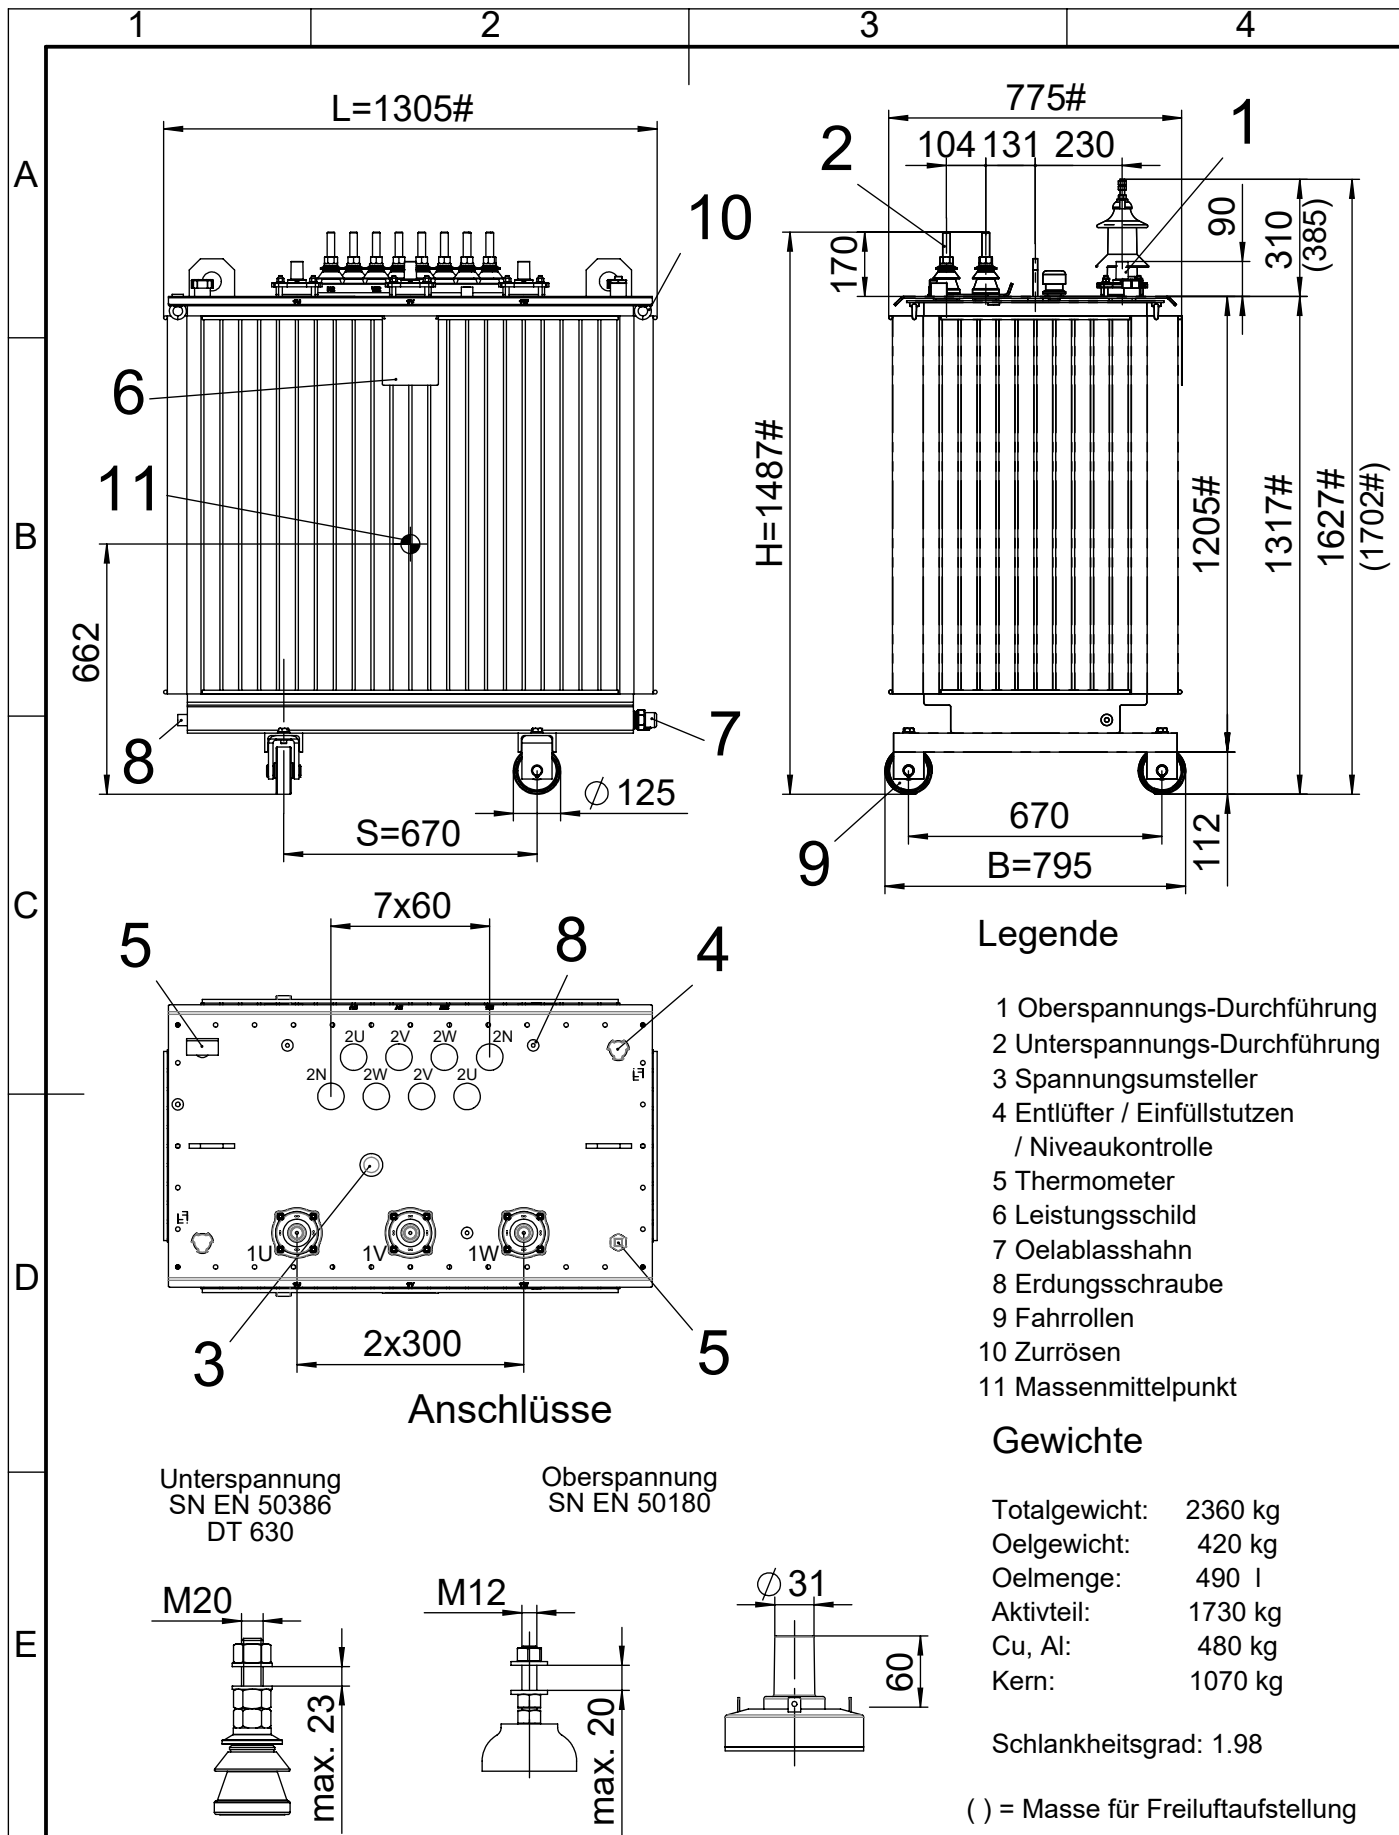

Aend.:	A	Allgemeintoleranzen nach SN EN 22768-c, Ausnahme: # = ±10mm				
	B	Erstellt	16.01.2020 ESE	Ersatz für:	Masstab 1:20	
	C	Geprüft	16.01.2020 DBO	ersetzt durch:		
RAUSCHER STOECKLIN Reusistr. 32, CH-4450 Sissach		Verteiltransformator Reihe 20kV ECO++ SA 630kVA Doku-Art: Massbild			54197 Art.Nr:	
		Sprache: DE			W-Nr.:	
					Index A4 (ISO)	