


MS-Prinzipschema

MS-ANLAGE - Siemens 8DJH BlueGIS

Raujahr: 2026
Nennspannung: 24 kV
Nennstrom: 630 A
Nennkurzzeitstrom: 20 kA
UMZ - Schutz: 20 kA (1s)
Schutzrelais typ:

Legende

GBA = Gebäudearmierung
SE = Steck-Endgarnitur
E = Erdanschluss

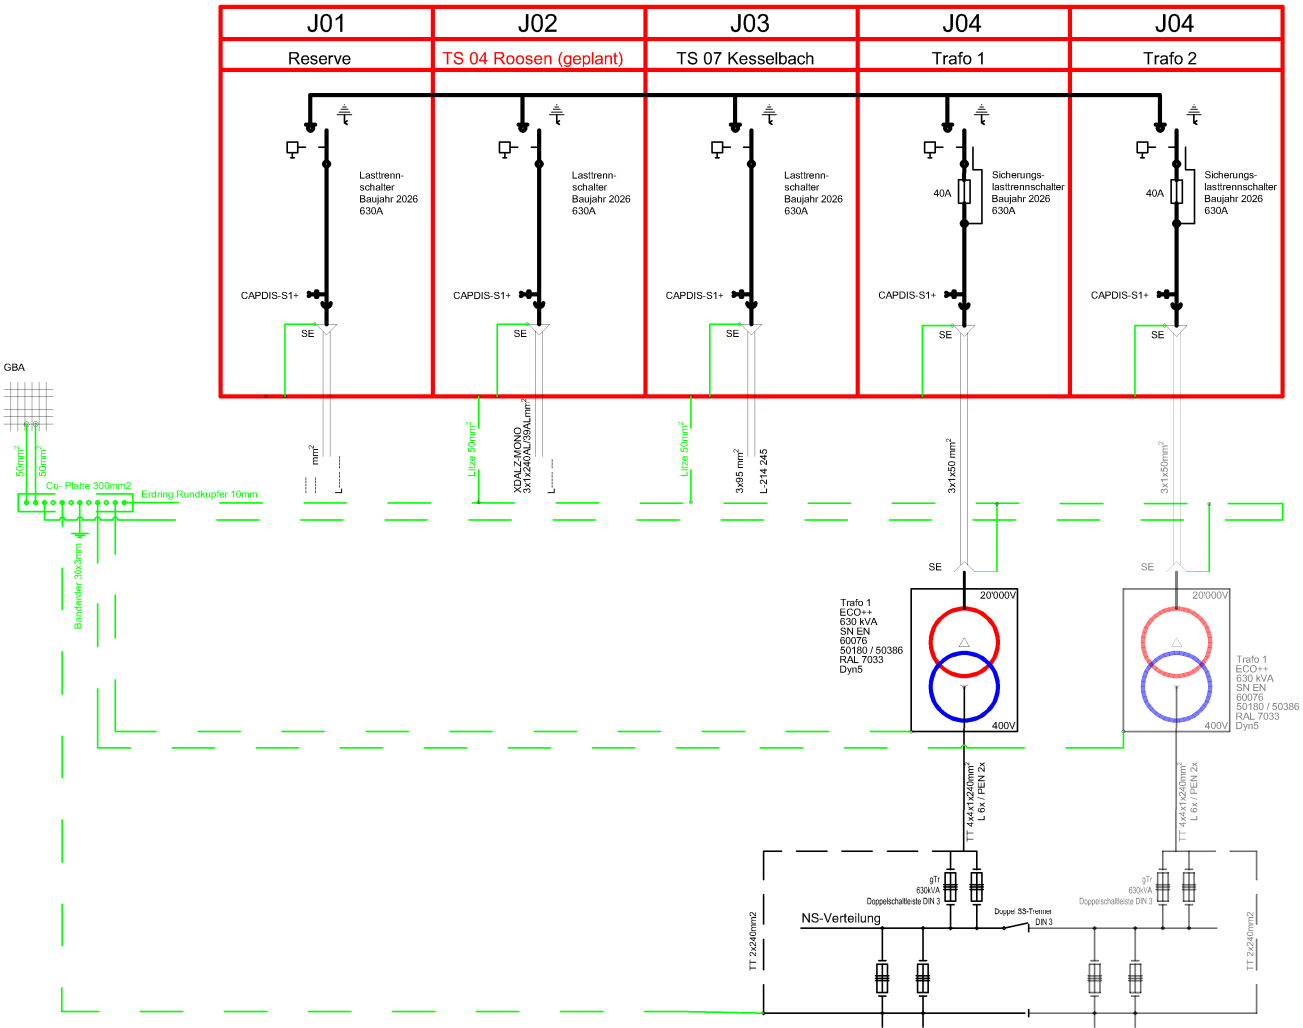

Elektrizitäts- und
Wasserwerk
Feldwiesenstr. 42
9450 Altstätten

TS 67 Werkhof

MS Prinzipschema

Gezeichnet:	26.01.2026	lod	Revidiert:	--,--,----	
Revidiert:	04.02.2026	lod	Revidiert:	--,--,----	
Revidiert:	--,--,----		Revidiert:	--,--,----	