
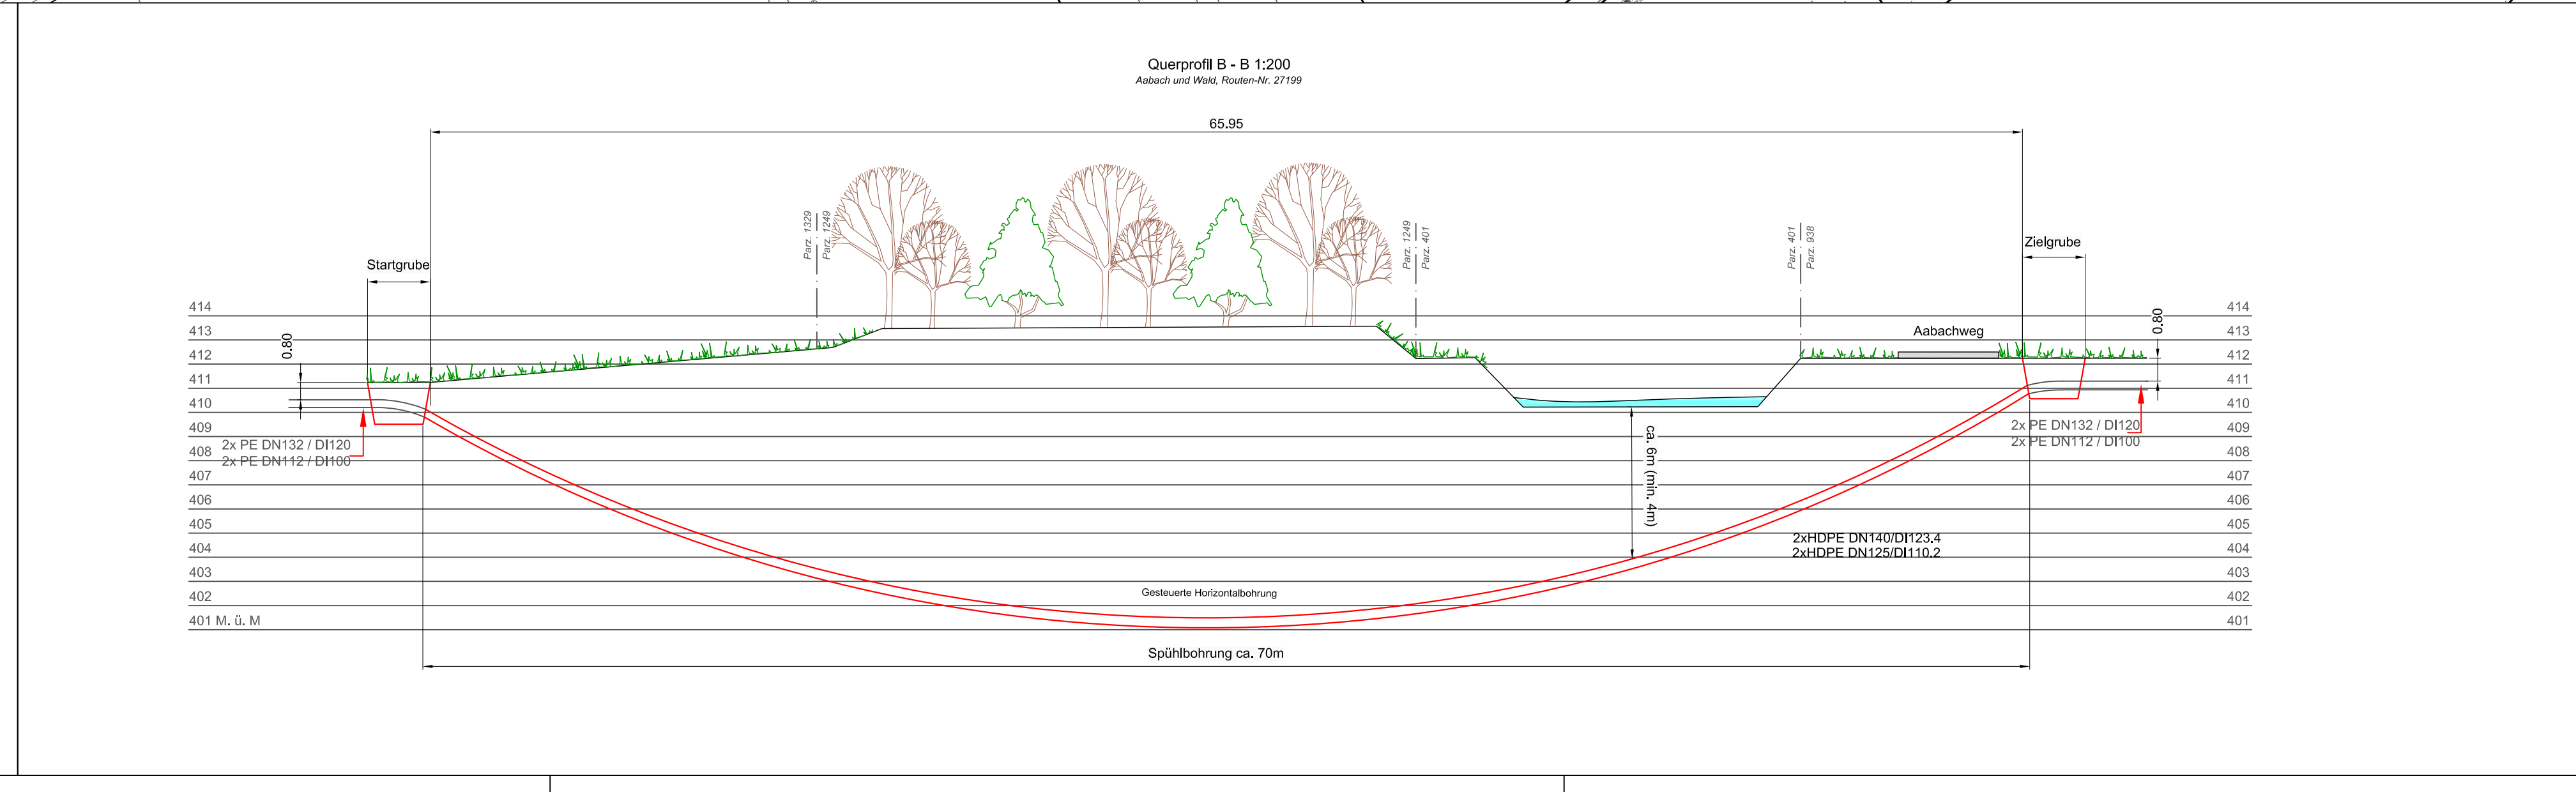
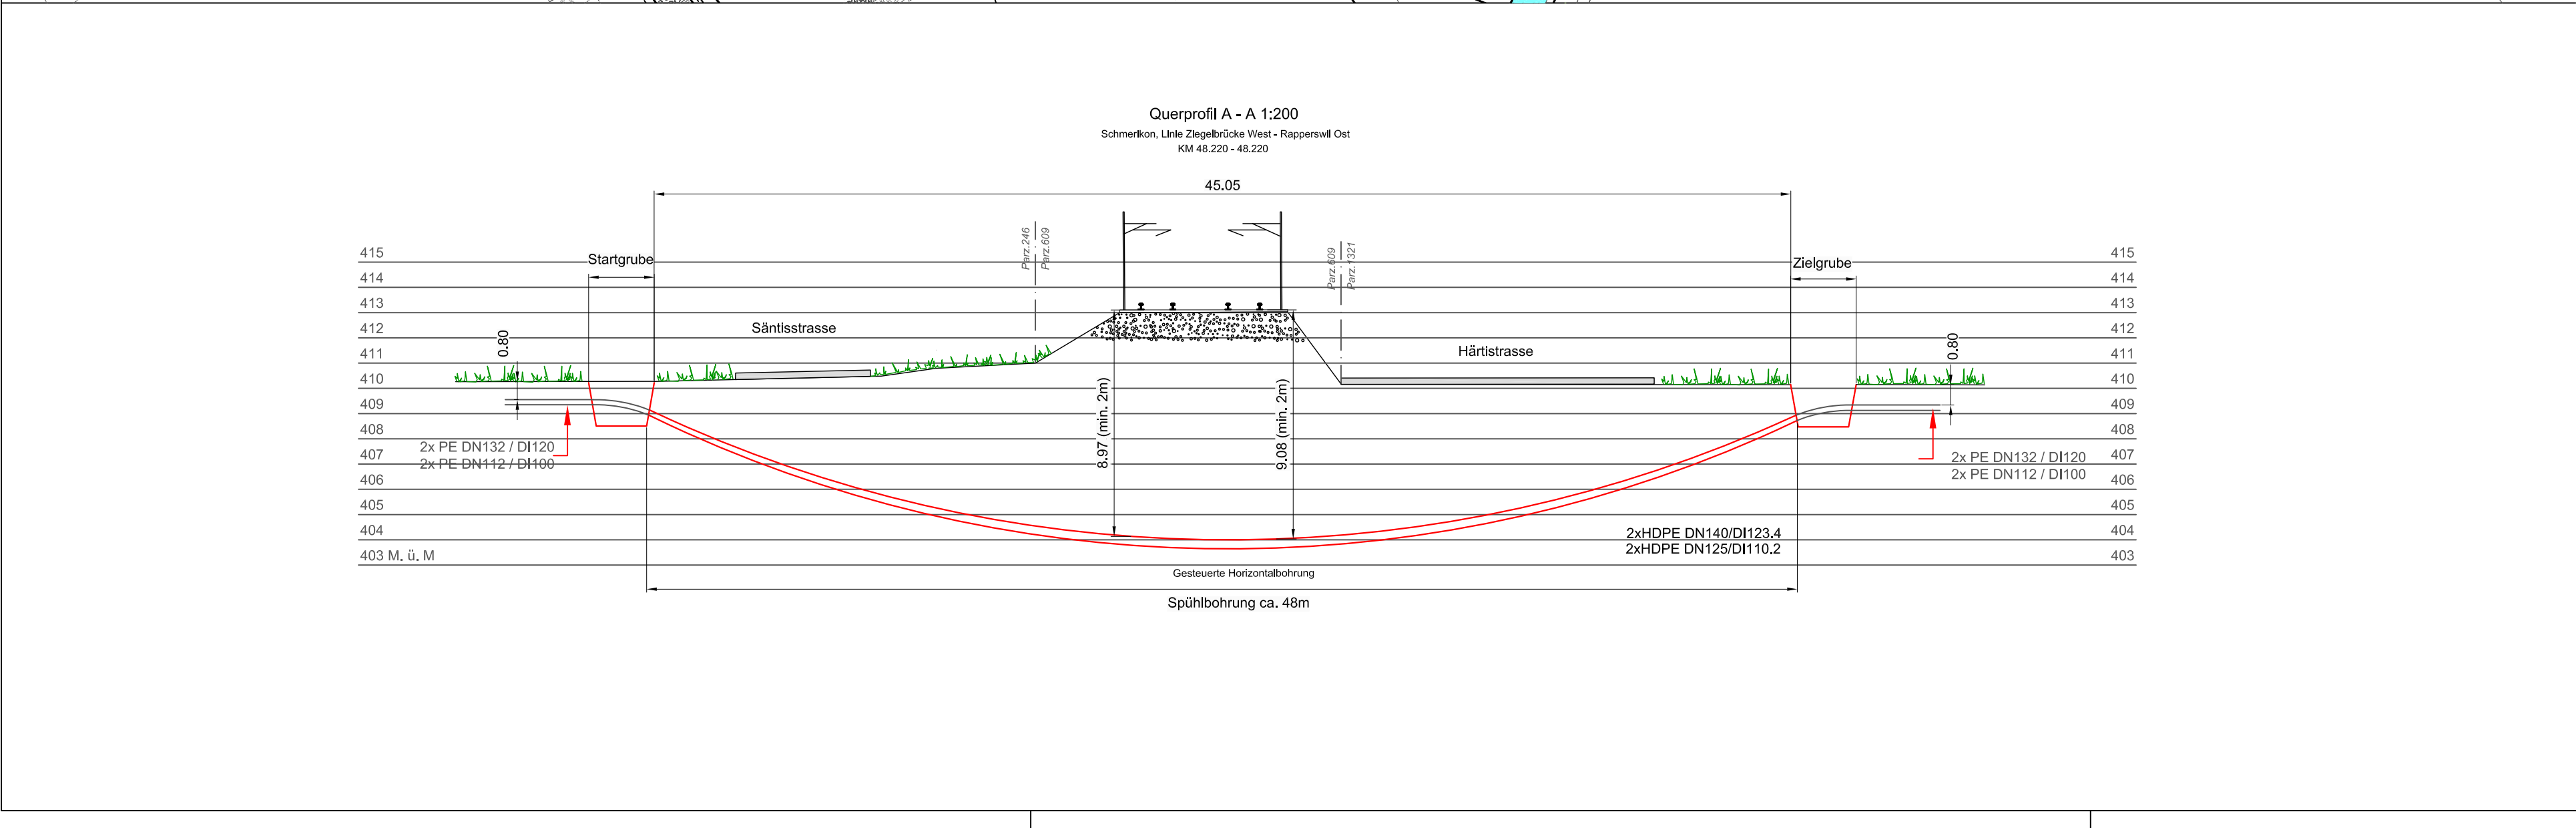


Grundwasserschutzzonen/-areale

- rechtskräftige Grundwasserschutzzone S1
- rechtskräftige Grundwasserschutzzone S2
- rechtskräftige Grundwasserschutzzone S3
- provisorische Grundwasserschutzzone

	Bestehend	Neu	Abbruch	Kabelquerschnitt / Rollanlage best. neu
Freileitung	50/110kV			
	16/20kV			
	0.4kV			
Kabel	50/110kV			
	16/20kV			
	0.4kV			
	LWL			
Reserve				
Telecom				

Normprofil



SAK
ST.GALLISCH-APPENZELISCHE
KRAFTWERKE AG
Vadianstrasse 50 | P.F. 2041
CH-9000 St. Gallen
T +41 (0)71 229 51 51 | info@sak.ch | sak.ch

Plan Nr. 2024-122
Massstab 1:1000
Projekt Nr. D2-00048-01

Gemeinde Schmerikon
Reserverohtanlage
TS Chli Allmeind - Grynaustrasse
Vorlageplan

Gezeichnet KLV 01.05.2024
Geprüft KLV 01.05.2024
Änderung A KLV 08.08.2024
Änderung B KLV 09.01.2025
Änderung C
Ersatz für