


Embrach

1 : 5'000

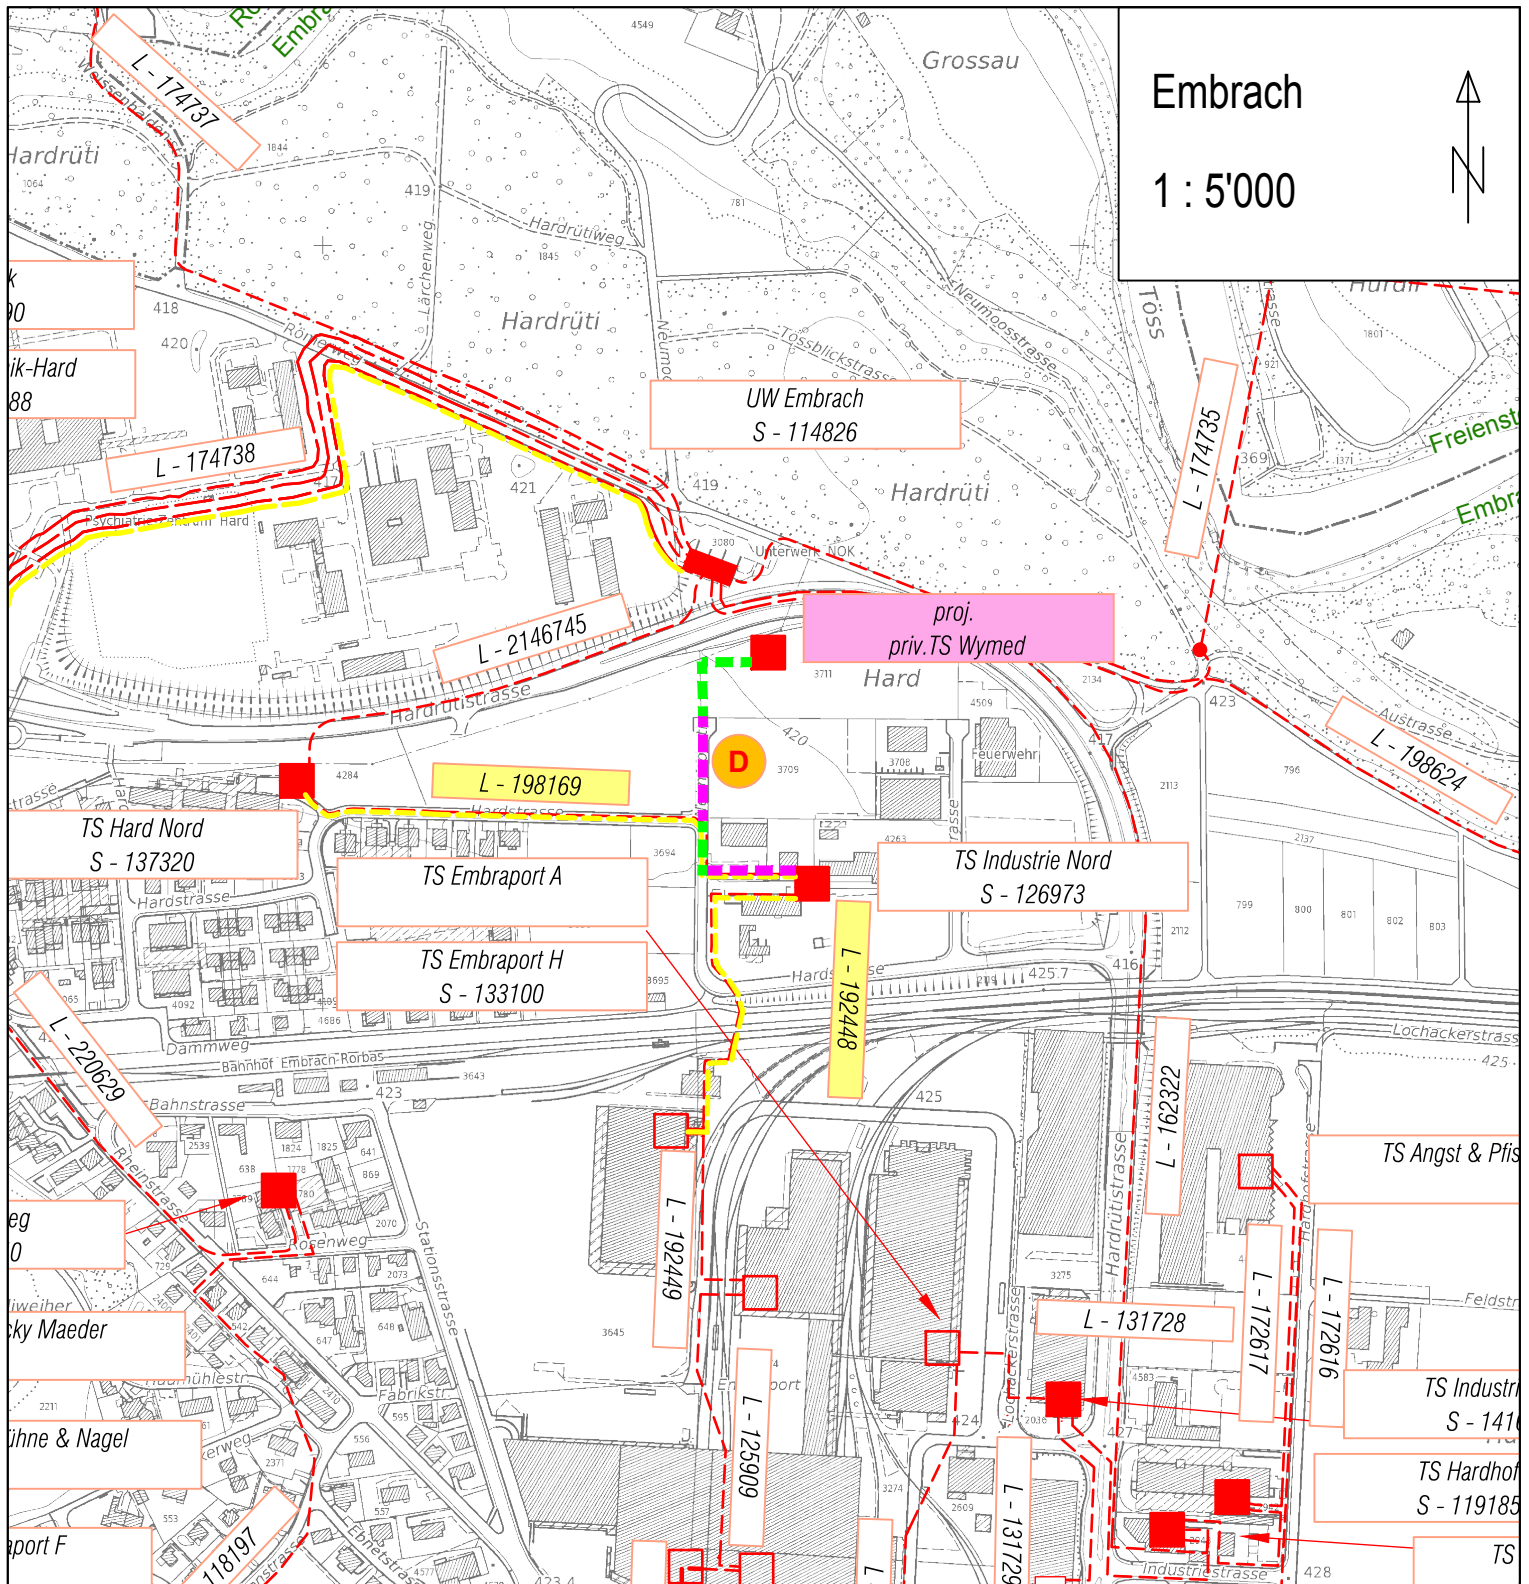

- best. MS-Leitungen
- Abbruch / Stilllegung MS-Leitungen
- best. NS-Leitungen 0.4kV
- Abbruch / Stilllegung NS-Leitungen 0.4kV
- best. NS-Leitungen 1kV
- Abbruch / Stilllegung NS-Leitungen 1kV
- neue MS-Leitung mit Tiefbau
- Einzug MS-Kabel in best. Rohranlage

D proj. Kabel 3x(1x400Al/35mm²) XKDT 16kV