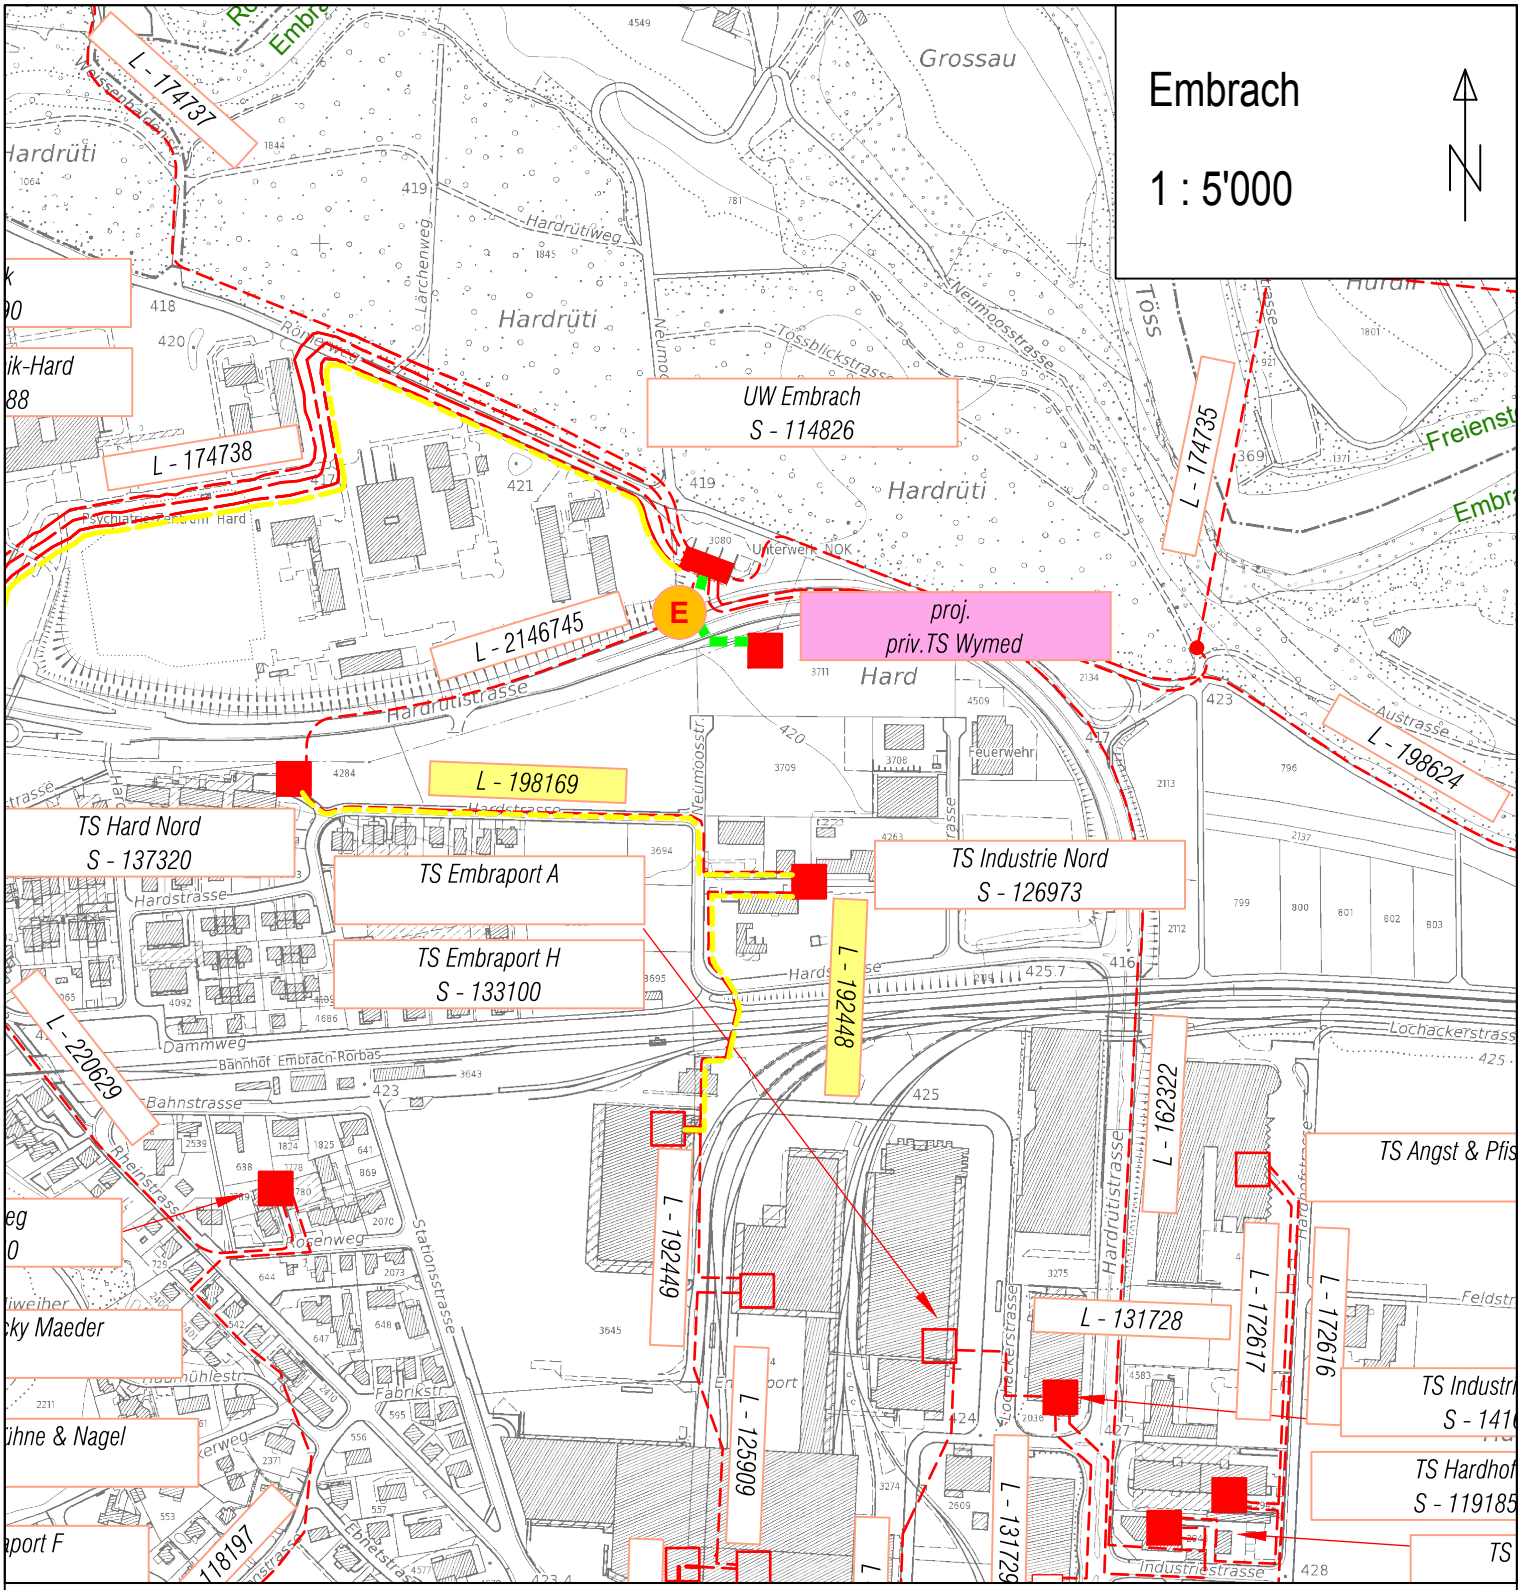

best. MS-Leitungen

Abbruch / Stilllegung MS-Leitungen

best. NS-Leitungen 0.4kV

Abbruch / Stilllegung NS-Leitungen 0.4kV

best. NS-Leitungen 1kV

Abbruch / Stilllegung NS-Leitungen 1kV

neue MS-Leitung mit Tiefbau

Einzug MS-Kabel in best. Rohranlage

E proj. Kabel 3x(1x400Al/35mm²) XKDT 16kV

EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zürich

Netzregion Weinland
Deisrütistrasse 12
8472 Seuzach
Tel. 058 359 41 11
Fax.058 359 41 00

Datum: 05.02.2025 BW/SC

Format: A4