


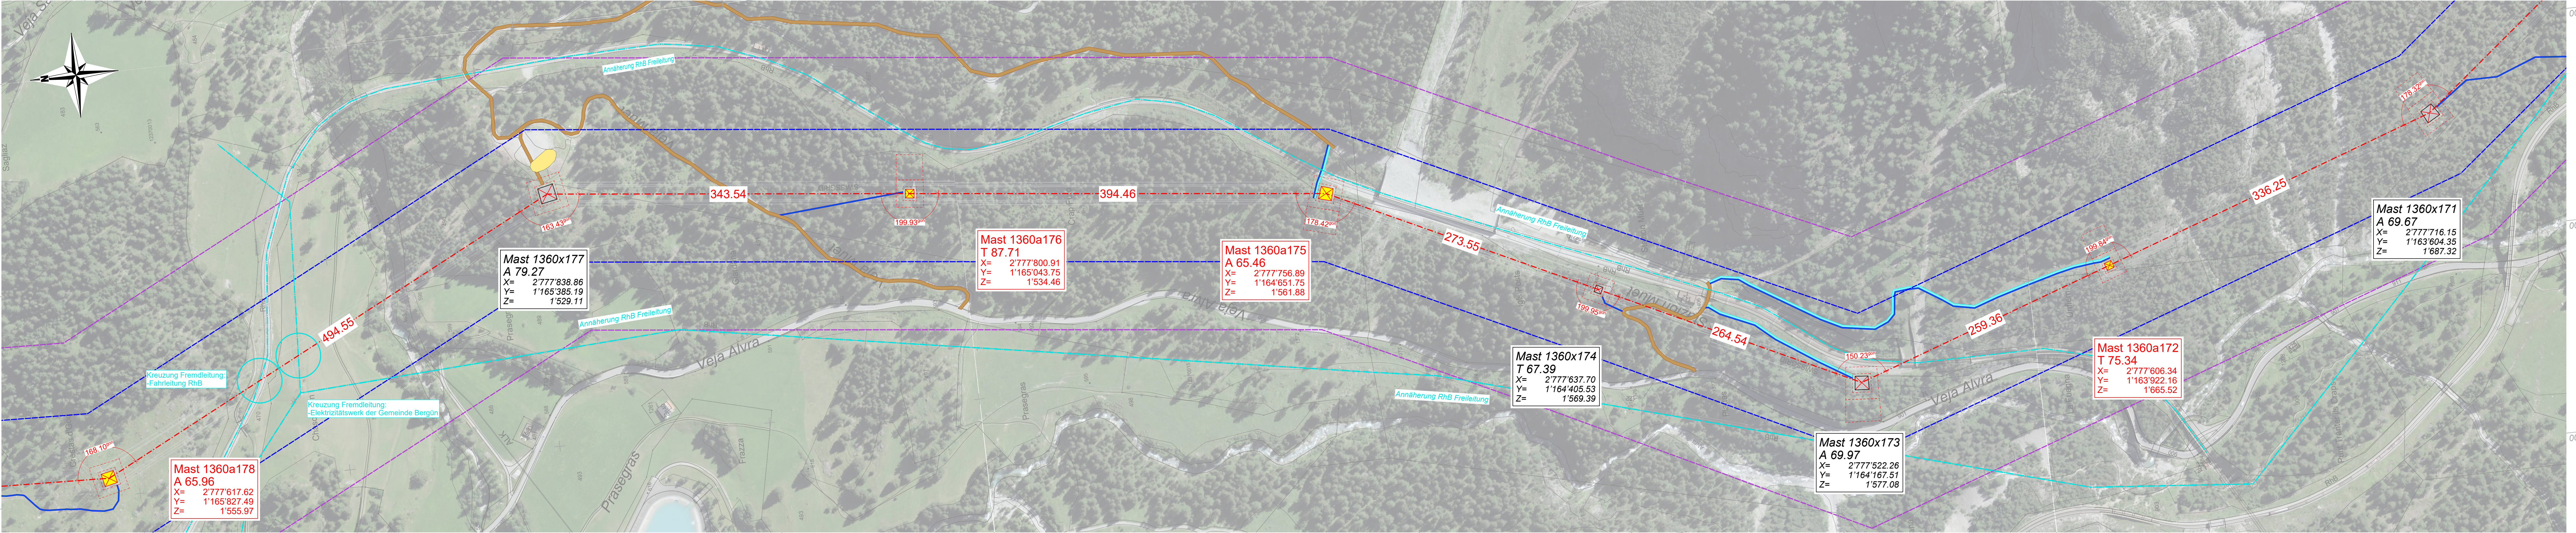

Legende zu Mastenbezeichnung: XYZn.nA				
X:	Y:	Z:	Masthöhe über Boden	A:
S = Stuetzmast	E = Einstiegliger Mast	P = Portalmast	n.nn	B = Betonmast
T = Tragmast	K = Kuppelmast			R = Stahlrohrmast
W = Sondermast	A = A-Bock			G = Gittermast
A = Abspannmast	D = Dreibein			H = Holzmast
E = Endmast				

Legende zu Kettenbezeichnung:	
Kettenbezeichnung für Abspannmasten: (Ankommend / Abgehend)	
AK = Abspannkette	TK = Tragkette
DAK = Doppelaabspannkette	DTK = Doppeltragkette

Legende zu Seiltypen								
SEIL	ART	SEILANZ.	SEILTYP / QUERSCHNITT	STROMKR.BEZ.	SEIL PHASE	AUSL.TEMP.	N/mm² @10°C	ZUS.LAST(N/m)
A	380kV	2	600-AAA	ST638	L3	80°C	28°/38°/45.5°	60°/20°+3
B	380kV	2	600-AAA	ST638	L2	80°C	28°/38°/45.5°	60°/20°+3
C	380kV	2	600-AAA	ST638	L1	80°C	28°/38°/45.5°	60°/20°+3
D	380kV	2	600-AAA	ST929	L1	80°C	28°/38°/45.5°	60°/20°+3
E	380kV	2	600-AAA	ST929	L2	80°C	28°/38°/45.5°	60°/20°+3
F	380kV	2	600-AAA	ST929	L3	80°C	28°/38°/45.5°	60°/20°+3
Z	0kV	1	324-AAAC (OPGW-14)	ST929	ES	0°C	70.2	60°/20°+3

INFO:
¹ 1360x169 - 1360x175
² 1360x175 - 1360x177, 1360x178 - 1360x181
³ 1360x177 - 1360x178

Legende Leitungen	Legende Mäste	Legende Zufahrten
- Leitungsprojekt - Untersuchungsperimeter - Legitimationsperimeter - Best. Leitungen - Fremdleitungen - Beanspruchte Fläche	- Neuer Abspannmast - Neuer Tragmast - Abspannmast verstärkt - Legitimationsperimeter - Tragmast verstärkt - Best. Abspannmast - Best. Tragmast - Lagerplätze	- Kantons- und Hauptstrassen - Zufahrt über asphaltierte Strasse - Zufahrt über Naturstrasse und -weg - Zufahrt über Baupiste - Zufahrt verstärken / ausbauen - Zufahrt nur mit Schreitbagger - Fussweg - Gemeindegrenze

Ersteller:		Ersteller Dok. Nr.:	TR1360-BAU-2-04007
Dokumentenart:	Situationsplan mit NISV	Planvorlage Nr.:	L-096762 / L-151250
Gemeinde:	Bergün Filisur	Masstab:	1:2'000

Anlage / Trasse:	TR 1360 Pradella - Sils im Domieschg
ST638	380-kV Filisur - Robbia (Albula)
ST929	380-kV Pradella - Sils
-	-
-	-
Abschnitt:	Mast 1360x171 - Mast 1360a178
Betreff:	Leitungsmodernisierung Abschnitt 2 La Punt Chamuesch - Filisur

Erstellt	Geprüft	Freigegeben	Beschreibung
Name / Datum	Name / Datum	Name / Datum	Änderung
Erstellt	LO/22.05.2025	AS/22.05.2025	Mu/22.05.2025
Rev. 01	-	-	-
Rev. 02	-	-	-
Rev. 03	-	-	-
Baueingabe		Fachbereich	Entstand aus / Modellquelle
swissgrid		Tiefbau	-
Blanchemattstrasse 31		Dokumentennummer	TR1360-BAU-2-04007
CH 5001 Aarau		Format	1470/297
		Sprache	DE
		Blatt	07 von 11