


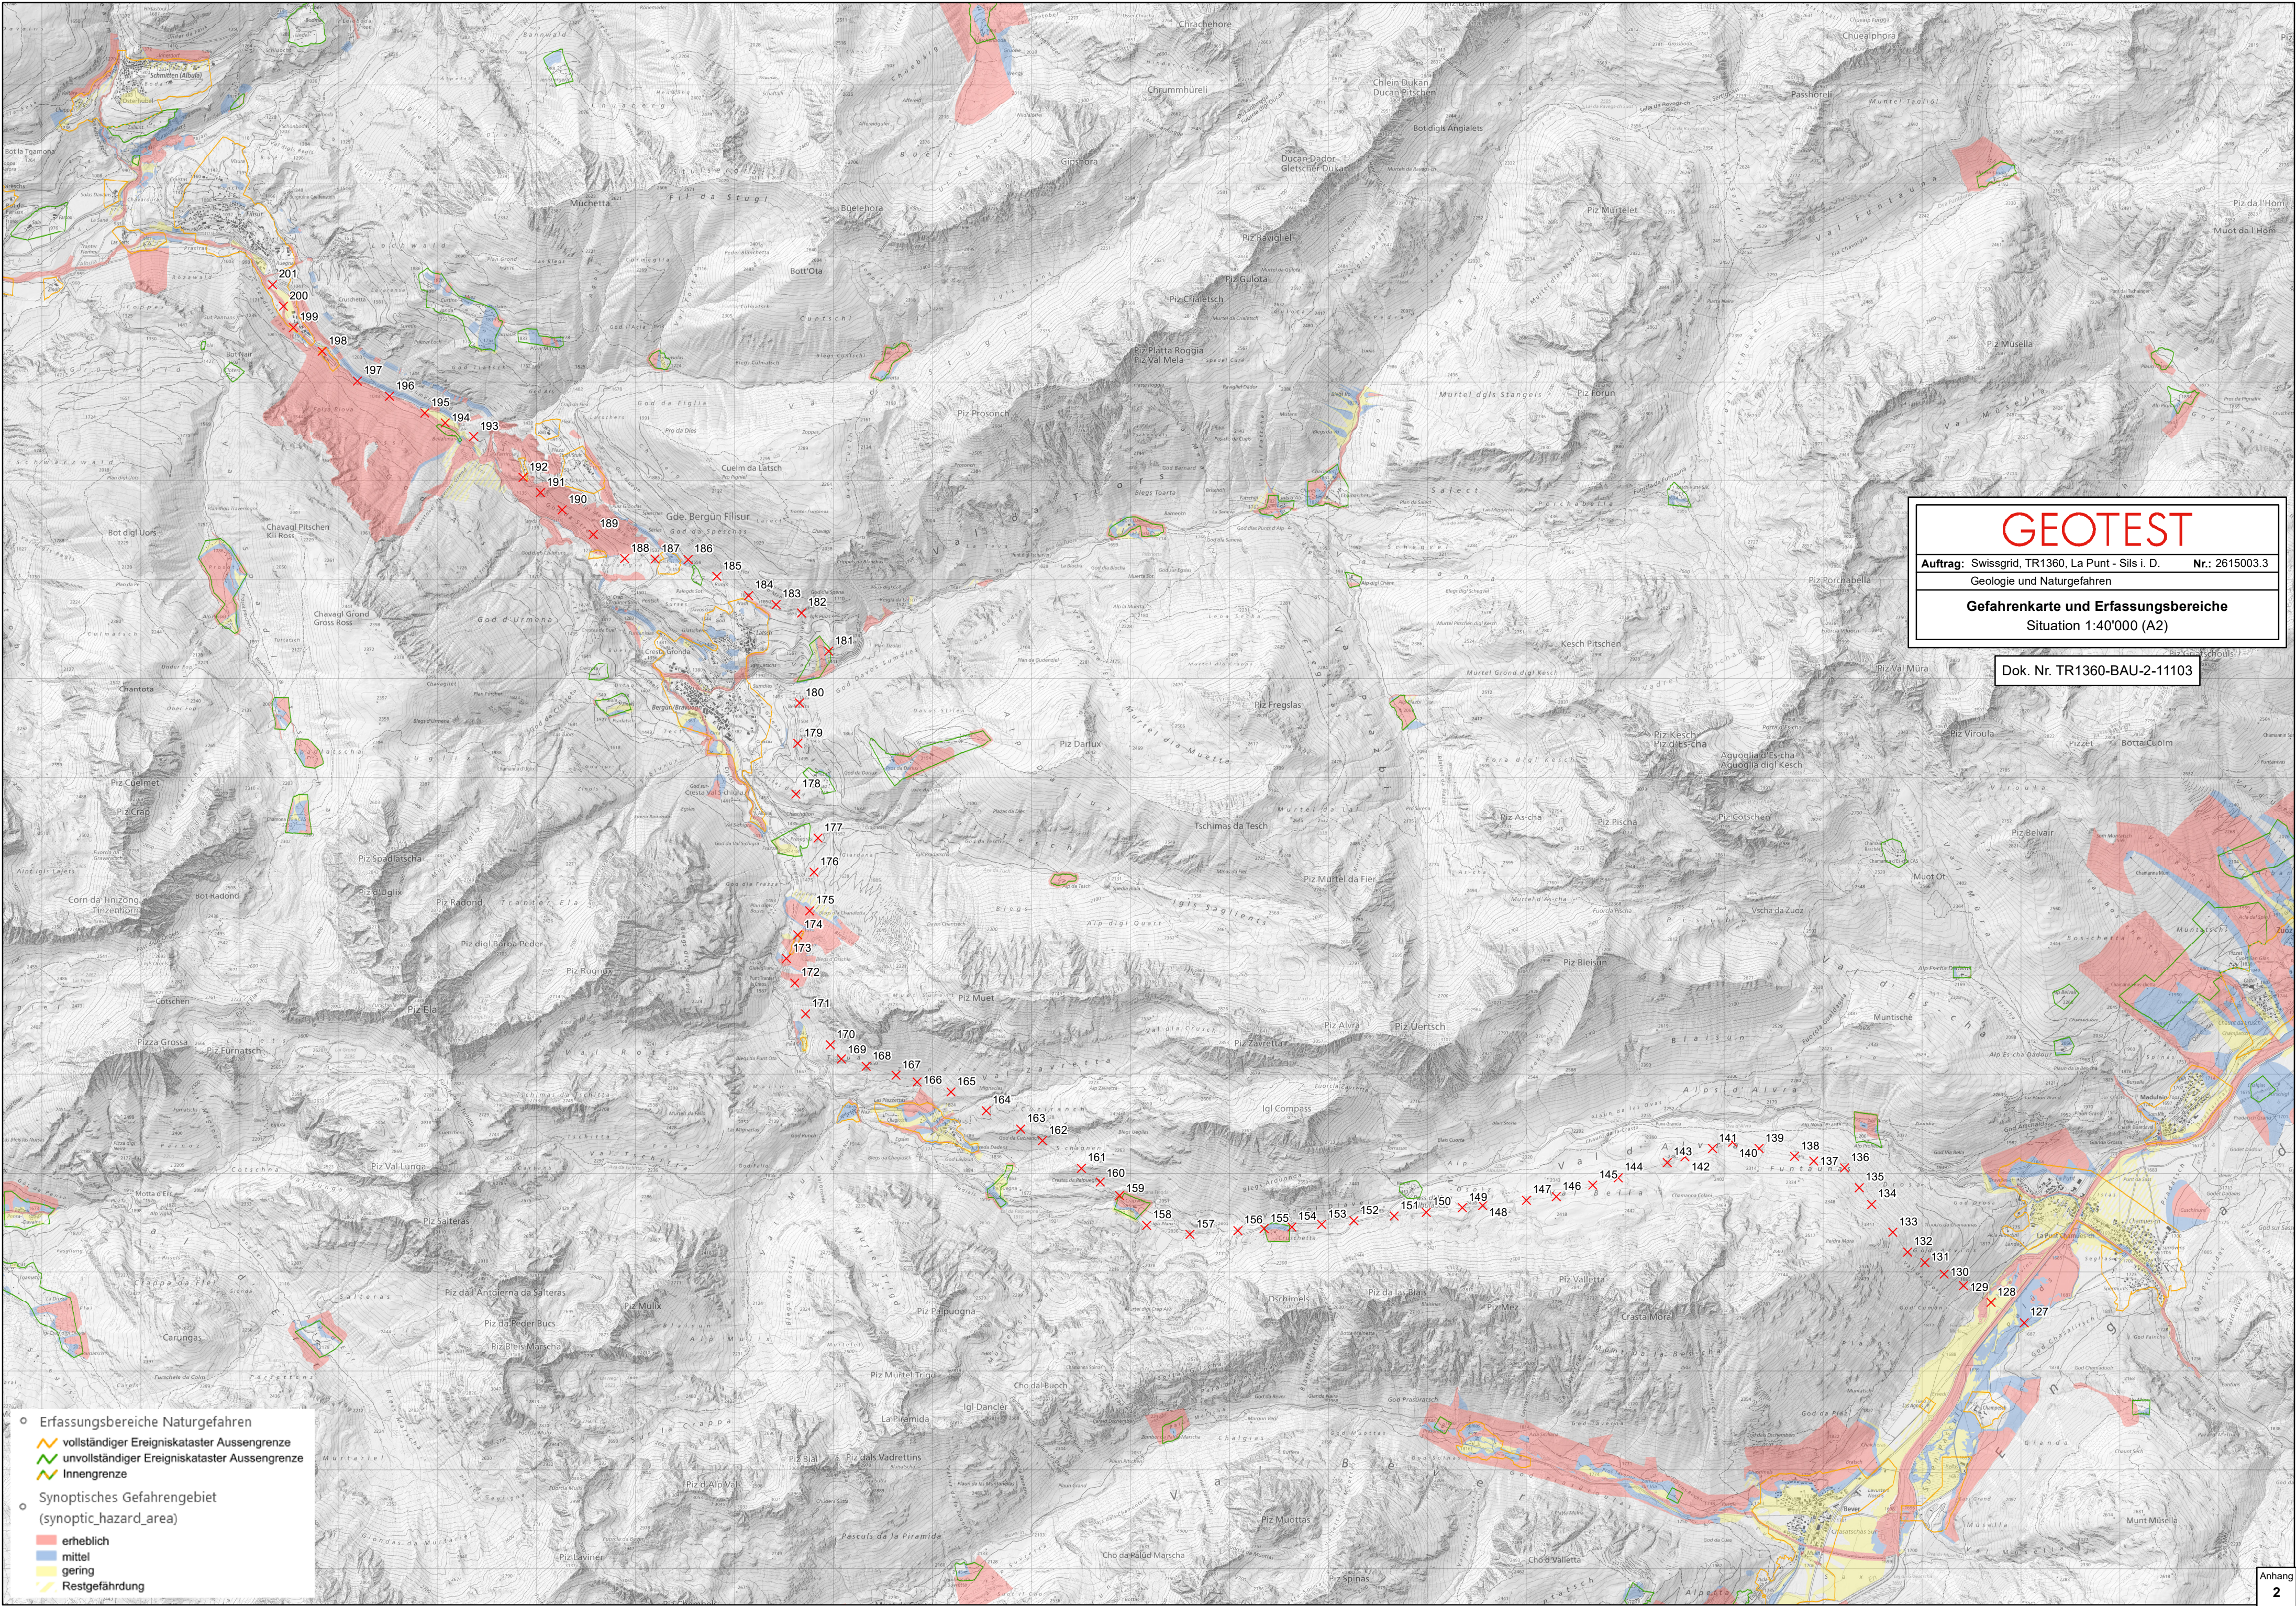

GEOTEST

Auftrag: Swissgrid, TR1360, La Punt - Sils i. D.

Nr.: 2615003.3

Geologie und Naturgefahren

Gefahrenkarte und Erfassungsbereiche

Situation 1:40'000 (A2)

Dok. Nr. TR1360-BAU-2-11103

○ Erfassungsbereiche Naturgefahren

vollständiger Ereigniskataster Aussengrenze

unvollständiger Ereigniskataster Aussengrenze

Innengrenze

○ Synoptisches Gefahrenggebiet

(synoptic_hazard_area)

erheblich

mittel

gering

Restgefährdung