

ELEKTROSCHEMA

Projektbeschreibung: GOBZ Umbau Gebäude C
TS 21, C7

Objekt: Trafostation 21
Geschoss C7
Industriestrasse 14
9201 Gossau SG

Kunde: Genossenschaft Migros Ostschweiz


Industriestrasse 47
9201 Gossau SG

Auftrags-Nummer: 11014

Schema-Nummer: EECK_602



Index	Datum	Name	Erstellt	ANWI
B	06.09.2022	Abgabe BP	Datum	26.04.2022
C	11.10.2022	Nachr. BP	Geprüft	
D	25.05.2023	BP 2.0	Blatt	1
			Druck	25.05.2023
Anzahl Seiten		4	23.0	18:36

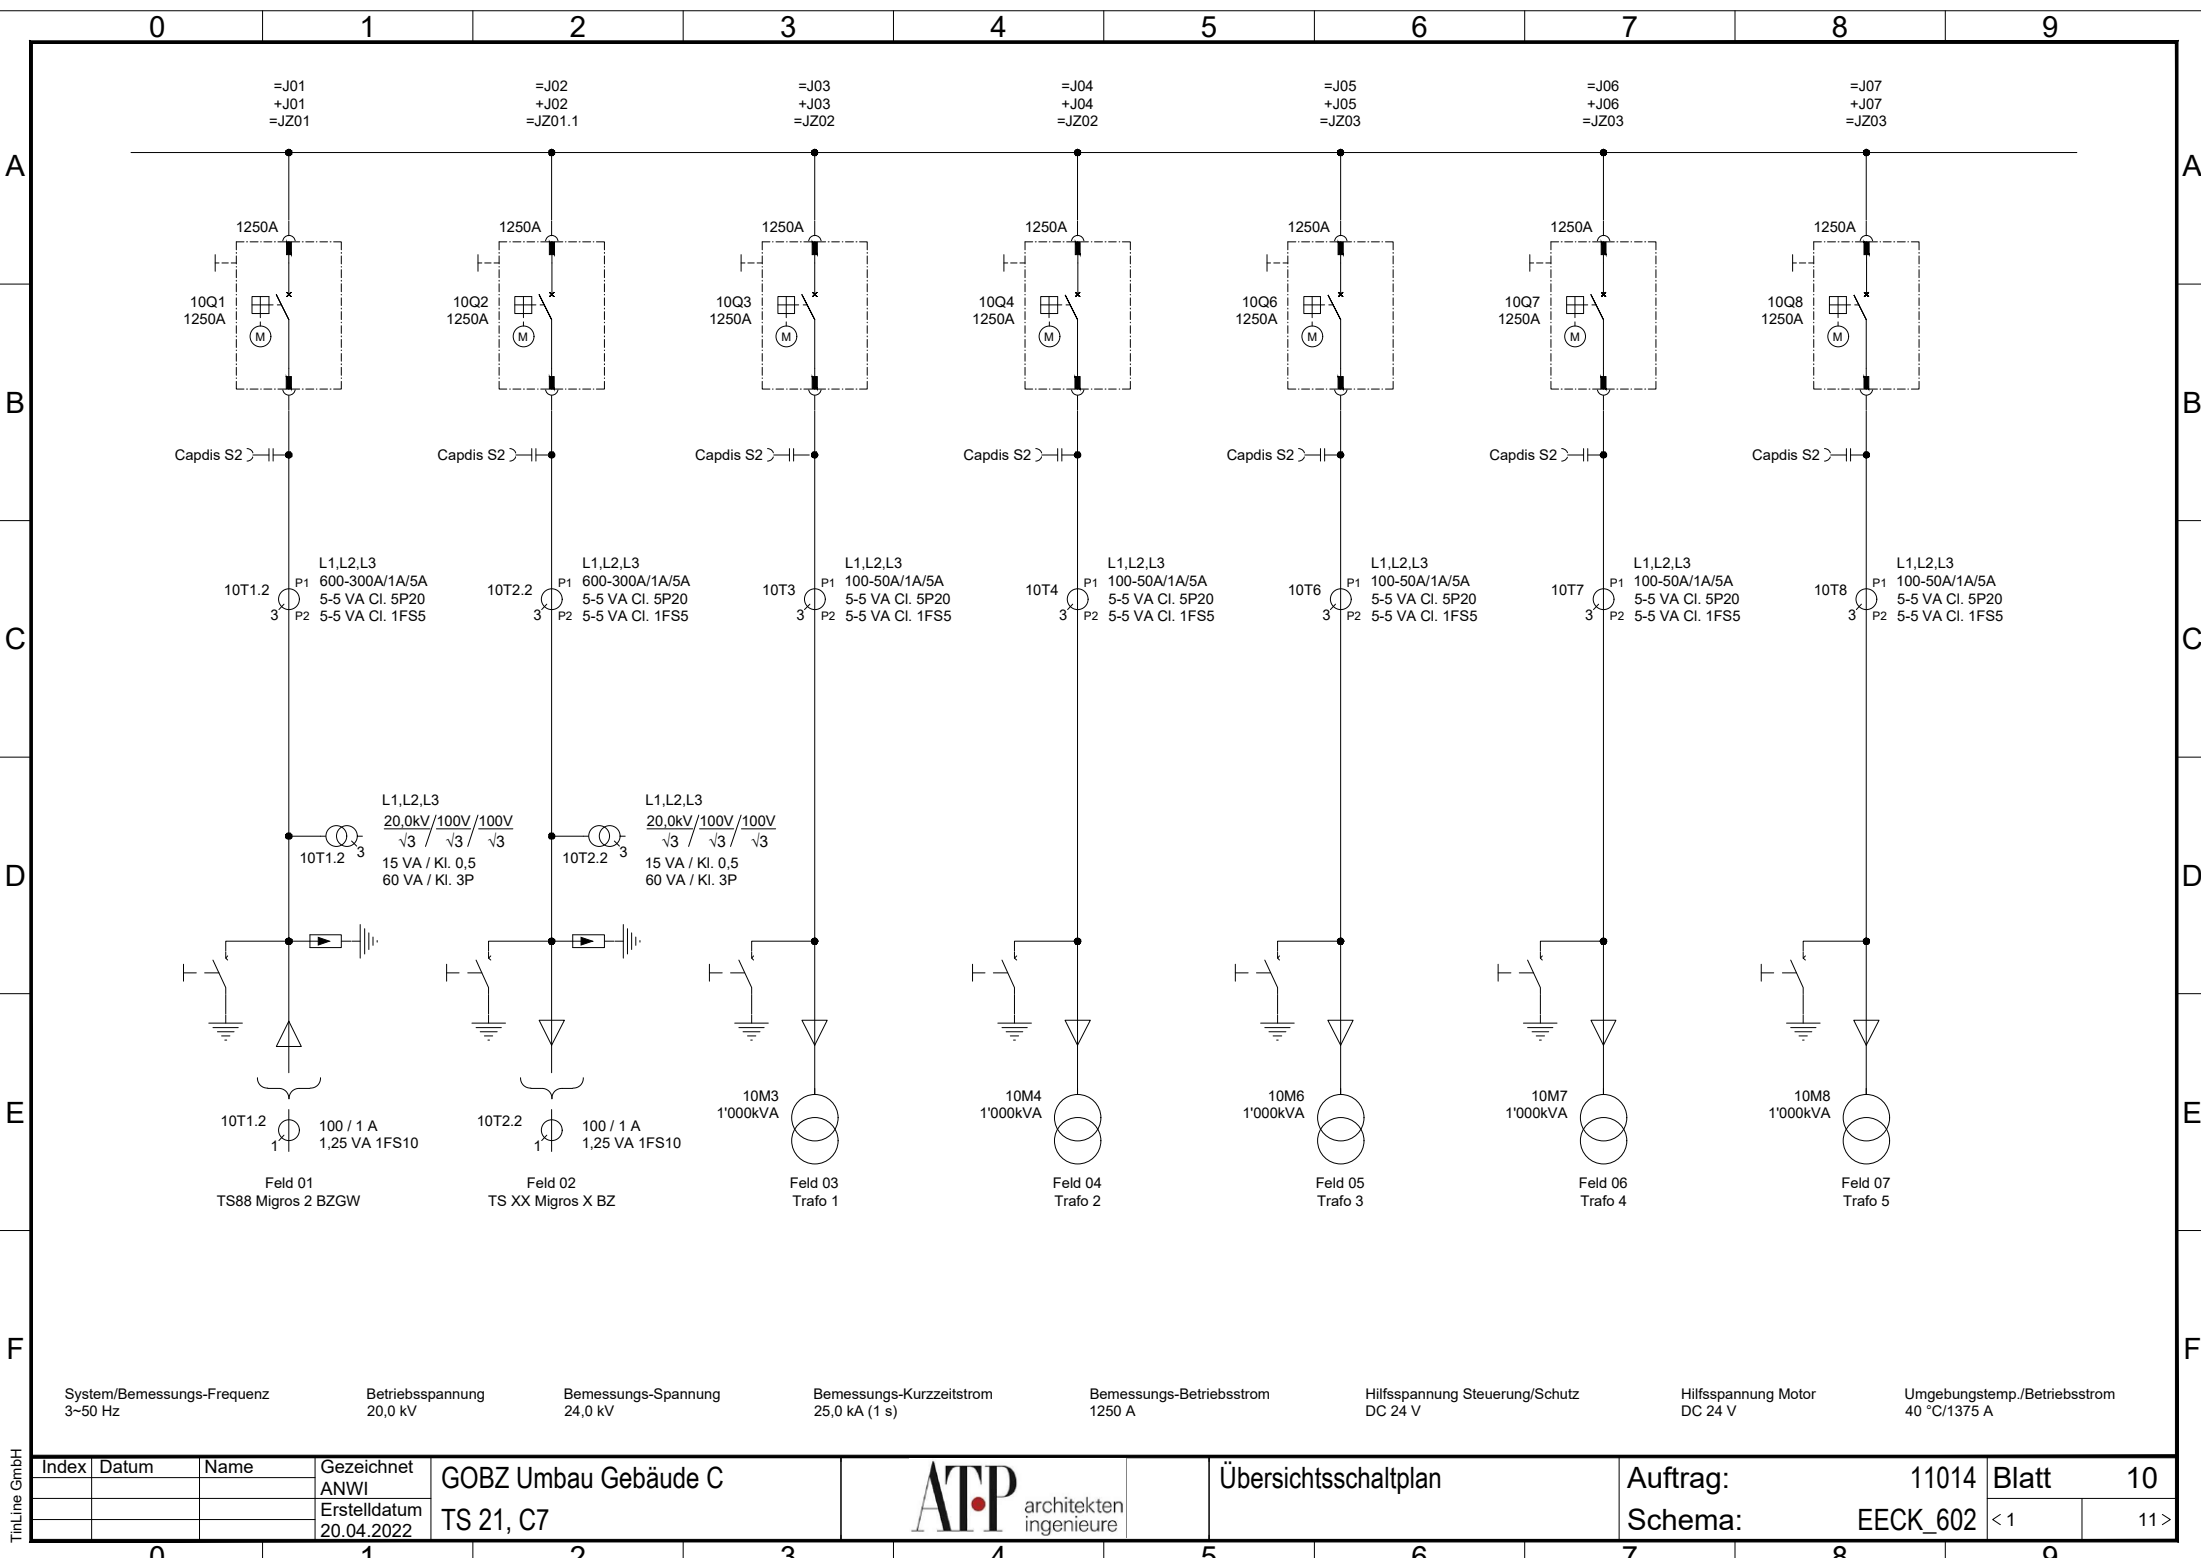

System/Bemessungs-Frequenz 3~50 Hz	Betriebsspannung 20,0 kV	Bemessungs-Spannung 24,0 kV	Bemessungs-Kurzzeitstrom 25,0 kA (1 s)	Bemessungs-Betriebsstrom 1250 A	Hilfsspannung Steuerung/Schutz DC 24 V	Hilfsspannung Motor DC 24 V	Umgebungstemp./Betriebsstrom 40 °C/1375 A
---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	------------------------------------	---	--------------------------------	--

B

D

- E

F

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

B

C

E

F

TinLine GmbH

GOBZ Umbau Gebäude C
TS 21, C7



Auftrag:	11014	Blatt	12
Schema:	EECK_602	< 11	>