


		3.1 Spannungswandler: Pflüger AG VD24-M1 1-polig (20kV/√3) / (100V/√3), KI.0.5, 75VA	5.1 Relais: Siemens AG Typ: Siprotec 7SX8000-3AA50-1BA0-Z+P05	
		3.2 Stromwandler: Pflüger AG, Typ BD24-G1 <u>100-200/5-5A</u> ; KI.05; 15VA	5.2 Stromwandler: Siemens AG, Typ 4MC7033 <u>50-100/1A</u> ; 5P20; 1-ZVA	
			5.3 Stromversorgung Siemens AG: SITOP SITOP DC-USV, inkl. SITOP Akku-Modul	
1.4 Spannungsprüfsystem CAPDIS S1+ Art.Nr.2502134 Kries-Energietechnik GmbH		3.4 Spannungsprüfsystem CAPDIS S1+ Art.Nr.2502134 Kries-Energietechnik GmbH	5.4 Spannungsprüfsystem CAPDIS S1+ Art.Nr.2502134 Kries-Energietechnik GmbH	

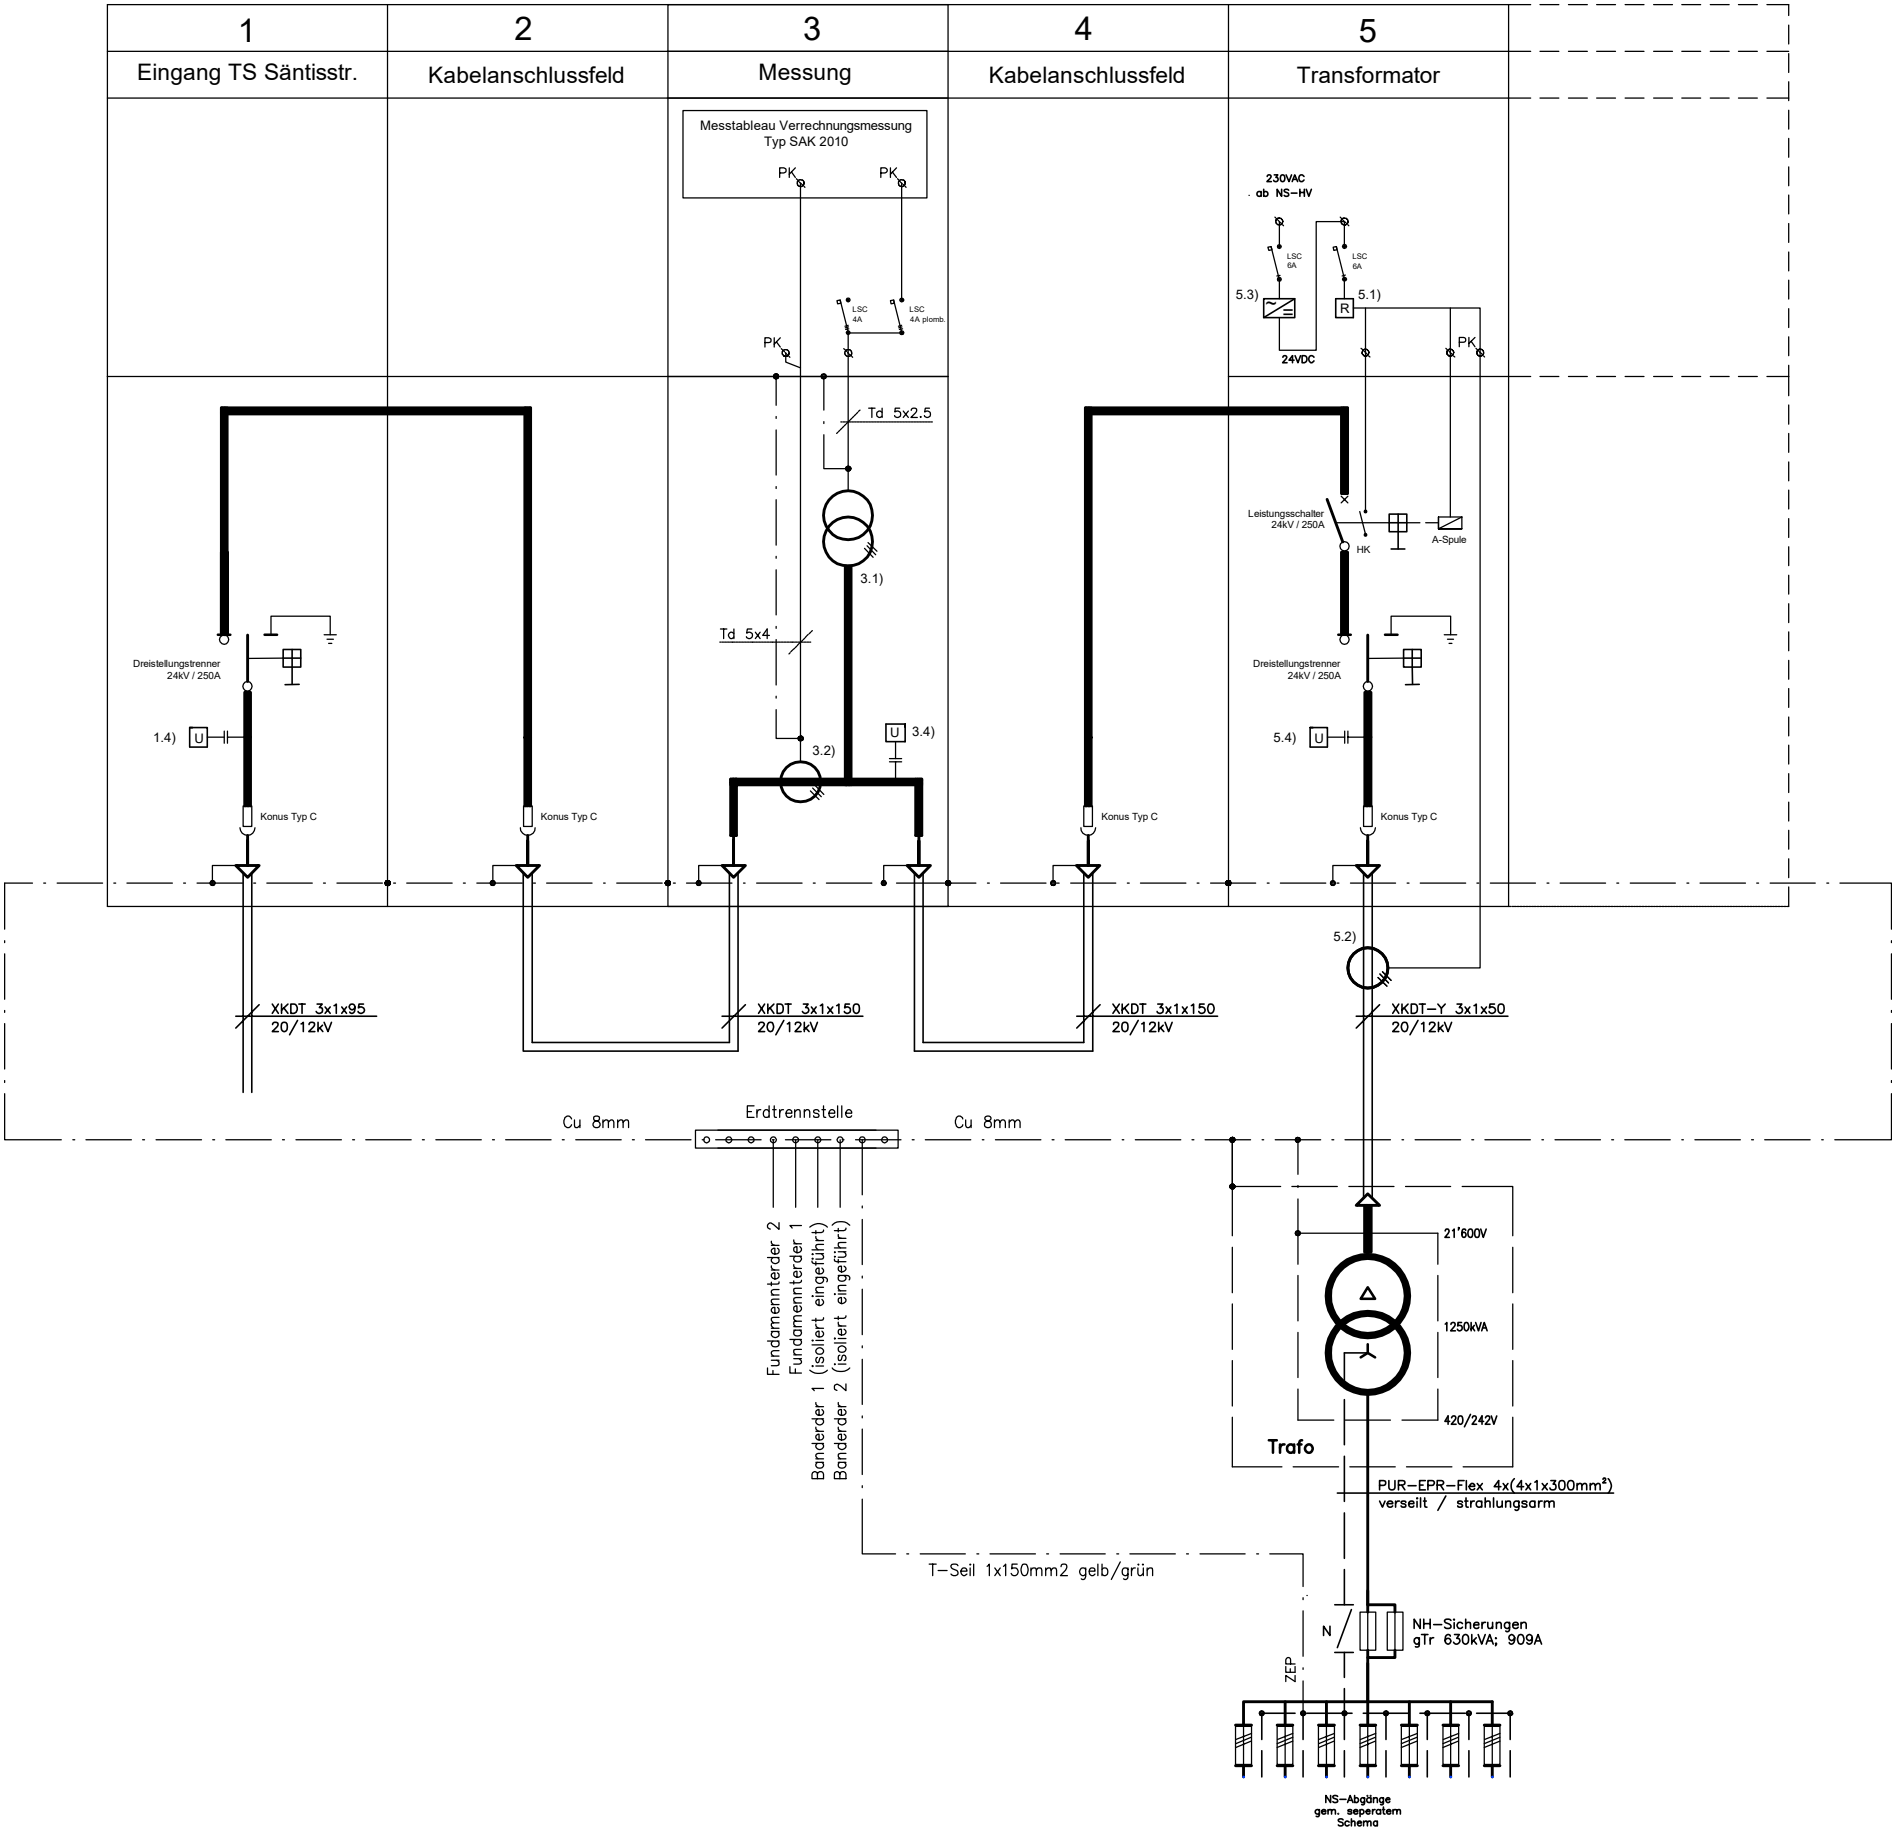

Elektroplanung für Elektrizitätswerke,
Industrie und Gewerbe

EVU-Beratung AG

9403 **Goldach**, 9326 **Horn**, Telefon 071 841 30 50
info@evu-beratung.ch, www.evu-beratung.ch

Polaro AG

TS Polaro
Prinzipschema MSA

Plangröße
A3

Gezeichnet
Geändert

29.05.2026 / JD

Massstab

Geändert
Geändert

226042 / 5.1