




1)	Erdsammelleitung, ringförmig, Blindboden darf nicht Teil des Rings sein	Rundkupfer, Ø8mm
2)	Erundungsleitung von Erdsammelleitung auf Erdungstrennschiene (2 Stk.)	Rundkupfer, Ø8mm oder Cu-Litze, 50mm²
3)	Erundungsleitung von Erdungstrennschiene auf Erddurchführung (2 Stk.)	Cu-Litze, 95mm²
4)	Erundungsleitung vom Trafokessel auf Erdungstrennschiene Erundungsleitung von befahrbarer Ölauffangwanne auf Erdsammelleitung Erundungsleitung von T.L.S auf Erdsammelleitung	Cu-Litze, 150mm² Cu-Litze, 50mm² Cu-Litze, 50mm²
5)	Erundungsleitung von jeder abtrennbaren N.S.-Verteilung auf Erdsammelleitung Erundungsleitung von PEN- bzw. PE-Schiene direkt auf Erdungstrennschiene	Cu-Litze, 150mm² Cu-Litze, 150mm²
6)	Erundungsleitung vom Blindbodenprofil auf Erdsammelleitung	Cu-Litze, 50mm²
7)	Erundungsleitung von MSA-Gehäuse links und rechts auf Erdsammelleitung / benachbarte Blöcke oder Einzelfelder miteinander verbinden / Kabelschirme auf MSA geführt	Rundkupfer, Ø8mm oder Cu-Litze, 50mm²
8)	Erundungsleitung von Metallgehäusen und Abschirmblechen auf Erdsammelleitung	Cu-Litze, 16mm²
9)	Erundungsleitung von Türen, L.G. Stahlwannen ohne Trafo, Lüftungs- und Kabelkanälen, Wandelementen gemäss 120.845 auf Erdsammelleitung	Cu-Litze, 16mm²

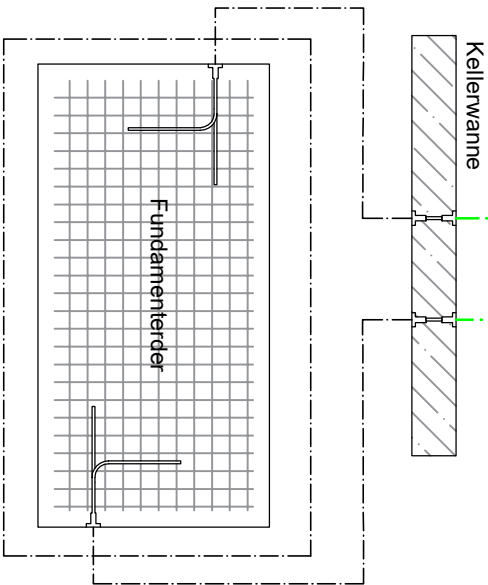

EVU-Beratung AG
9403 Goldach, 9326 Horn, Telefon 071 841 30 50
info@evu-beratung.ch, www.evu-beratung.ch

Neubau TS Polaro Erdungsschema

226042 / 5.3