


MS-Prinzipschema

MS-ANLAGE - Siemens 8DJH 24

Baujahr: 2026
Nennspannung: 24 kV
Nennstrom: 630 A
Nennkurzzeitstrom: 20 kA
UMZ - Schutz: 20 kA (1s)
Schutzrelaistyp: 7SJ8011-5BA00-1FA0

Legende

GBA = Gebäudearmierung
SE = Steck-Endgarnitur
E = Erdanschluss

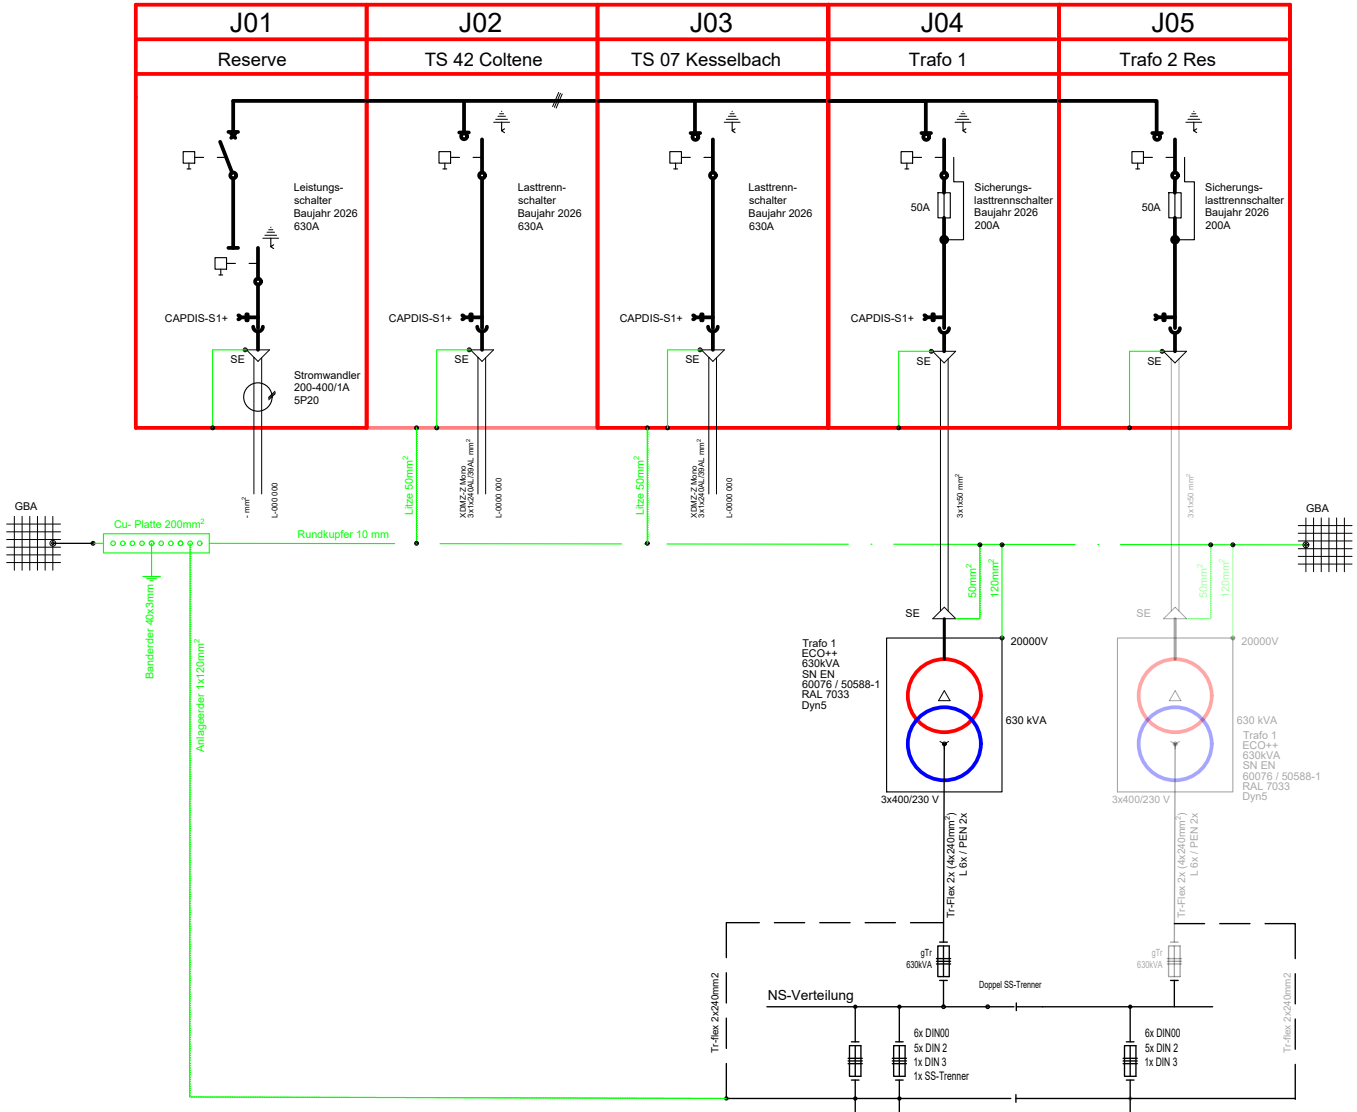

Elektrizitätswerk
Stadt Altstätten

TS 79 Neufeld
MS-Prinzipschema

Projektleiter: Domenico Longobardi

Massstab: -

079-002

Gezeichnet: 11.08.2025 lod

Revidiert: 30.10.2025 lod

Revidiert: 13.02.2026 lod

Revidiert: 17.02.2026 lod