
BRÜNIGER

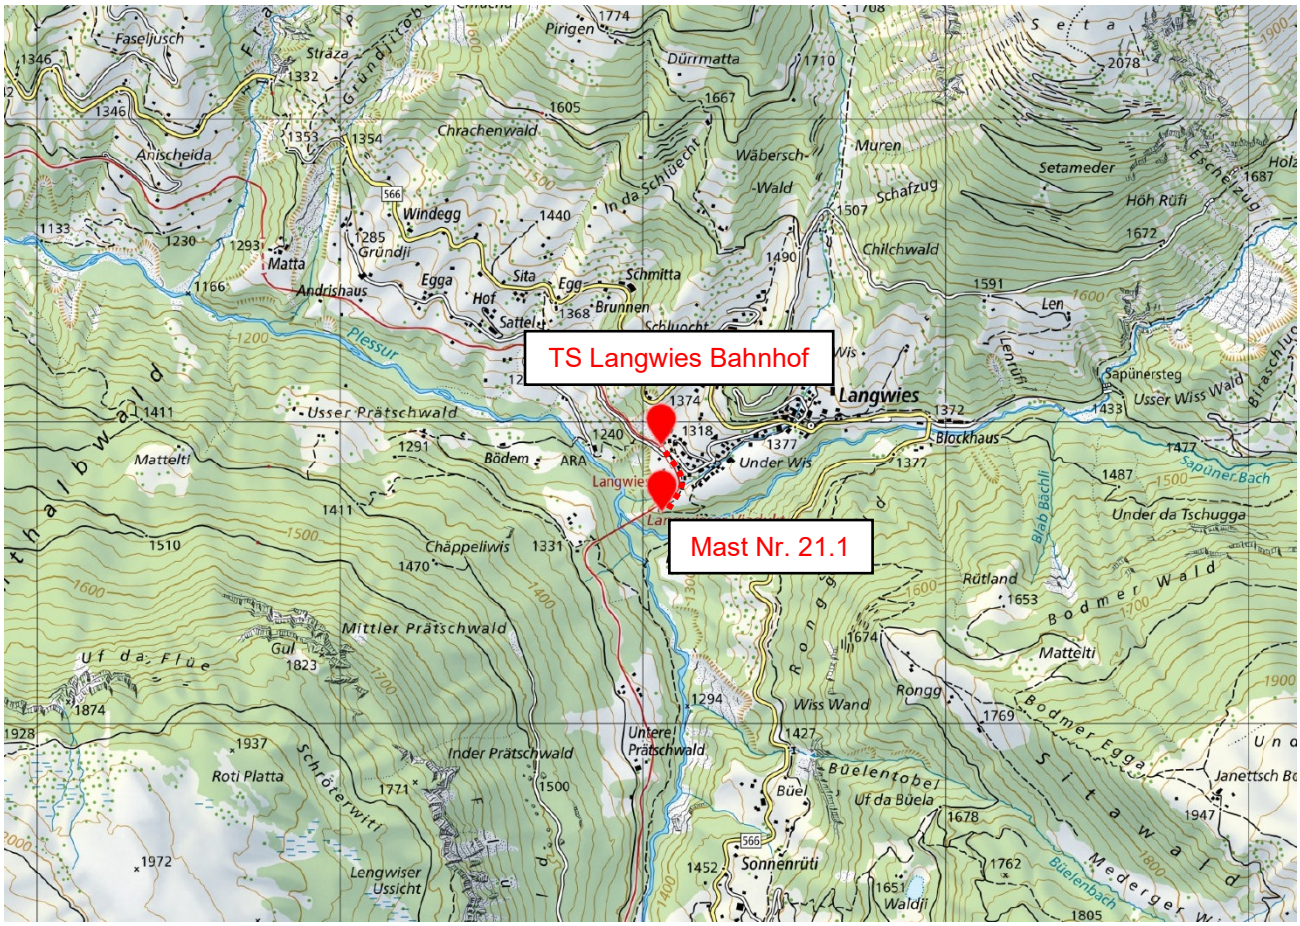


# Situation 1:25’000

**Arosa Energie, Schulhausstrasse 1, 7050 Arosa**
**10 kV Kabelleitung zwischen TS Langwies Bahnhof und TS Langwies Sonnenrüti**

| | | |
|---|---|---|
| Koordinaten: | TS Langwies Bahnhof | 2'773'067 / 1'187'934 |
| | Mast Nr. 21.1 | 2'773'060 / 1'187'709 |
| | TS Langwies Sonnenrüti | 2’773’289 / 1'186’507 |

Bauherr:

Arosa Energie
Schulhausstrasse 1
7050 Arosa

Projektverfasser:

Ing. Büro Brüniger AG
Kasernenstrasse 95
Postfach 72
7007 Chur

Chur, 20. Juli 2026



**Brüniger AG** | Kasernenstrasse 95, Postfach, 7007 Chur | +41 81 257 00 20 | info@brueniger.com