
BRÜNIGER

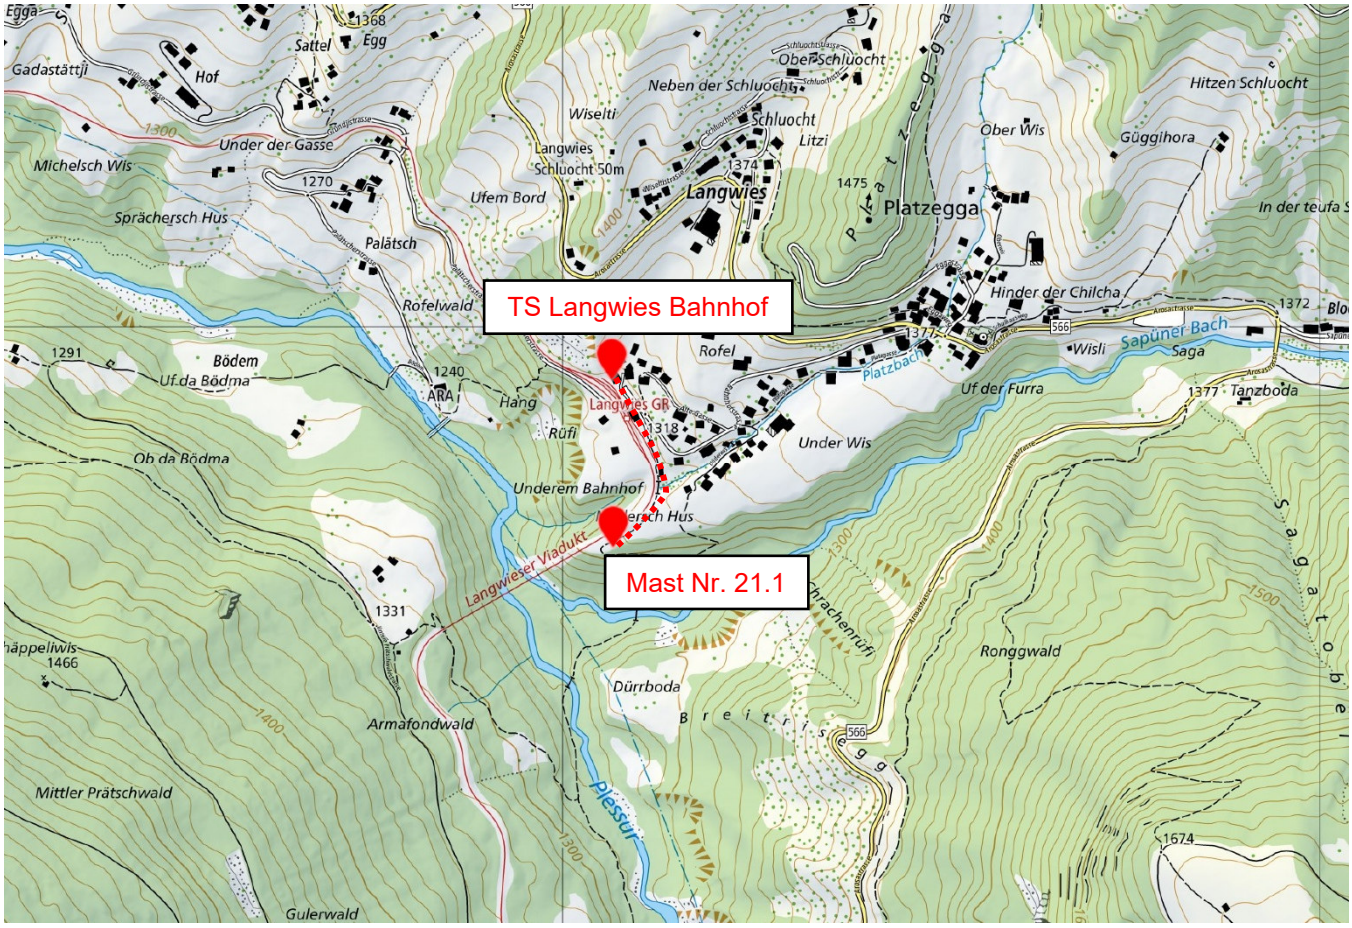

Situation 1:10’000

Arosa Energie, Schulhausstrasse 1, 7050 Arosa
10 kV Kabelleitung zwischen TS Langwies Bahnhof und TS Langwies Sonnenrüti

Koordinaten:	TS Langwies Bahnhof	2'773'067 / 1'187'934
	Mast Nr. 21.1	2'773'060 / 1'187'709
	TS Langwies Sonnenrüti	2’773’289 / 1'186’507

Bauherr:

Arosa Energie
Schulhausstrasse 1
7050 Arosa

Projektverfasser:

Ing. Büro Brüniger AG
Kasernenstrasse 95
Postfach 72
7007 Chur

Chur, 20. Juli 2026

Brüniger AG | Kasernenstrasse 95, Postfach, 7007 Chur | +41 81 257 00 20 | info@brueniger.com